

Verslag van een gelijkvormigheidsonderzoek voor ingebruikname en/of controlebezoek
van een elektrische installatie op laagspanning en zeer lage spanning

 DE INSTALLATIE IS CONFORM

• ALGEMENE GEGEVENS

Verslagnummer	23799	Eigenaar	Loquet Frederik
Inspecteur	S.A.	Gegevens installateur	
Het onderzoek is verricht op	23-09-2025	Gegevens opdrachtgever	
Plaats van het onderzoek	Verzusterslaan 26 9100 Sint-Niklaas	EAN	541448820065229543
Type keuring	Periodiek controlebezoek Boek 1 - 6.5	Teller nr	1SAG3105228078
Afwijkingen (deel 8 of deel 6)	Toegepast	Stand 1 (dag)	1577,
Type lokaal	Wooneenheid	Stand 2 (nacht)	3192,

• GEGEVENS INSTALLATIE

Aard van de installatie	bestaande (deel 8)	Installatie	Na 01/03/2025
Type electrode	Pen/Baar	Bestaande kring	Neen
Spanning Un	Monofase 230V (FN-FF)	Situatieplan	Aanwezig
Diameter voedingskabel	4 x 10 mm²	Eendraadschema	Aanwezig
Bescherming van aansluiting	40A	Aantal borden	1
		Aantal eindstroombanen	28

• METINGEN

Gebruikte toestellen	Megger MFT1835 & Catex DT-102	Meetwaarden	Ra 14,3 Ohm Ri 0,58 Megaohm
Continuïteitsmeting	In orde		
Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij (on)rechtstreekse aanraking ?	OK	Situatieplannen en eendraadschema's overeenkomstig met de elektrische installatie ?	OK
De controle van de staat (vasthechtingen , beschadiging,..) van het elektrische materiaal (schakelaar,stopcontacten verdeelborden,...) ?	OK	Visueel controle van opgesteld materiaal?	OK

• DIFFERENTIEEL

In (A)	Type	IΔ (mA)	Aantal Polen	Aantal Kringen	Testknop / Testlus
40	A	300	4	28	OK / OK
40	A	30	4	1	OK / OK
40	A	30	2	8	OK / OK
40	A	30	2	8	OK / OK
40	A	30	2	8	OK / OK

• BEVEILIGING

Kring	In (A)	Type	Aantal Polen	Sectie (mm2)	Icc (A)
16	20	C	2	2,5	3000
1	25	C	2	4	3000
6	16	C	2	2,5	3000
1	25	C	4	4	3000
1	32	C	4	6	3000
1	40	C	4	10	3000
1	20	C	4	2,5	3000
1	6	C	2	2,5	3000

- **Opmerkingen en nota's**
 - 17.15 Er werden geen inbreuken vastgesteld.
 - 17.16 Dit attest kan ook gebruikt worden voor verkoop.

Plichten van de eigenaars, beheerders, huurder

1. De eigenaar, beheerder of uitbater houdt het dossier van de elektrische installatie in zijn bezit. Het dossier wordt in tweevoud samengesteld. Het dossier van de elektrische installatie moet bevatten:

2. het(de) eendraadsschema('s) van de elektrische installatie;

3. het(de) situatieplan(nen) van de elektrische installatie;

4. het of de verslag(en) van de gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.4.;

5. eventueel het of de verslag(en) van het controlebezoek van de elektrische installatie bedoeld in hoofdstuk 6.5.;

6. eventueel de documenten die bevestigen dat het elektrisch materieel beantwoordt aan de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, toestellen en leidingen moeten bieden;

7. eventueel gelijkaardige documenten als onder de punten 1., 2., 3. en 5. indien een belangrijke wijziging of een belangrijke uitbreiding van de elektrische installatie werd uitgevoerd;

8. eventueel de bondige beschrijving(en) van elke wijziging of uitbreiding die niet als belangrijk kan beschouwd worden en welke zou zijn uitgevoerd aan de elektrische installatie.

9. Wat betreft de huishoudelijke fotovoltaïsche installaties op laagspanning bedoeld in hoofdstuk 7.112., moet het dossier van de elektrische installatie ook bevatten:

10. de gebruiksaanwijzingen van de installatie (onderhoud en werking);

11. de veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de interventie op de installatie en tot haar gebruik;

12. de technische referenties en de kenmerken van het geplaatst materieel (merk, model, vermogen, ...).

13. De eigenaar, beheerder of uitbater van een huishoudelijke elektrische installatie is ertoe gehouden:

14. de goede staat van onderhoud te verzekeren of te laten verzekeren;

15. de geschikte maatregelen te treffen zodat de voorschriften van dit Boek op ieder ogenblik worden nageleefd;

16. het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken;

17. een kopie van het dossier van de elektrische installatie ter beschikking te stellen van de eventuele huurder;

18. onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties.

CONFORM

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 van het AREI betreffende elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.



De volgende inspectie moet uiterlijk voor 23-09-2050 worden uitgevoerd. De ingangsklemmen van de differentieelstroombeschermingsinrichting aan het begin van de elektrische installatie verzegeld.

De ééndraadsschema's en de situatieplannen werden gedateerd en ondertekend.


Foto's-1



Foto's-2

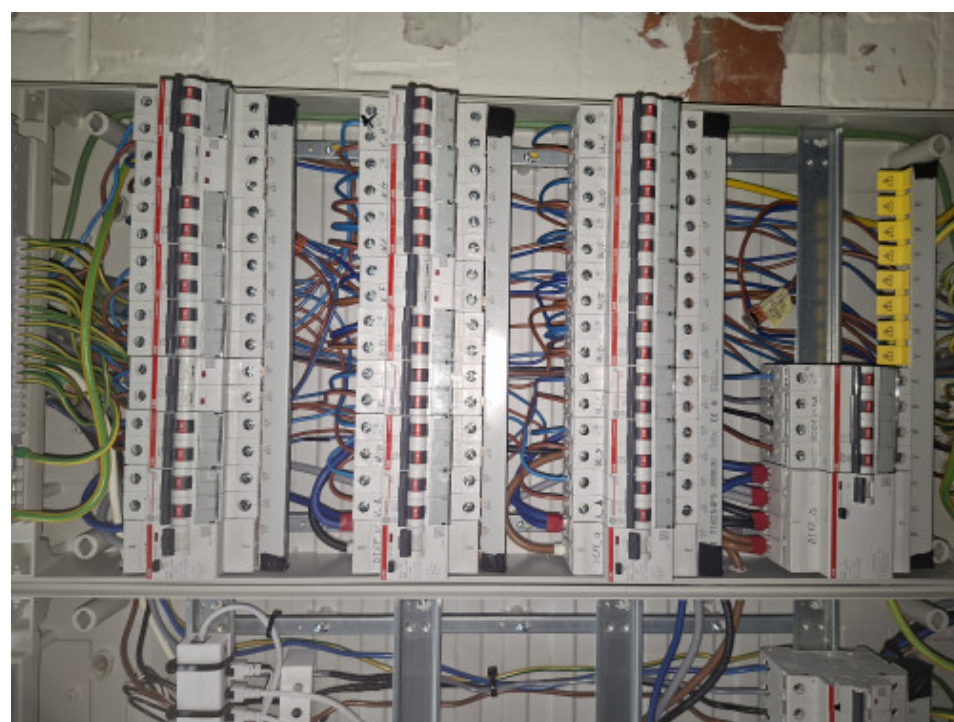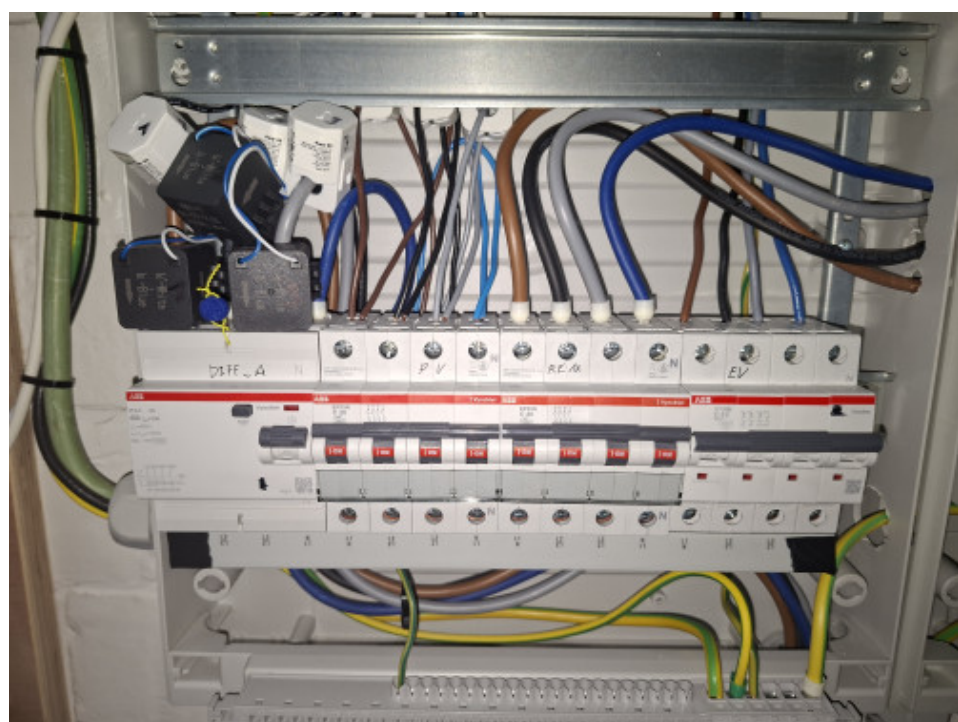

Residentiële elektrische installatie | **Adres:** Frederik Loquet, Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | **Installatiedatum:** 10/09/2025 | **Project:** Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | **Verdieping:** 0 Gelijkvloers

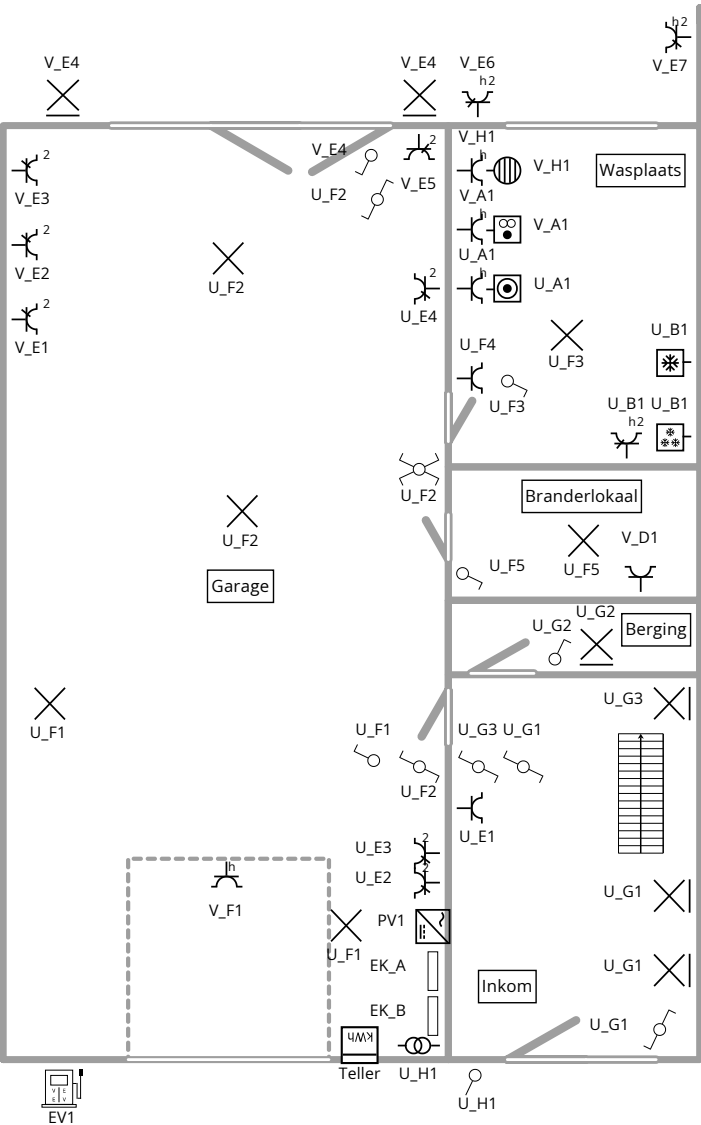


Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

Naam, handtekening & datum
23/09/2025

Laquet

Naam, handtekening & datum




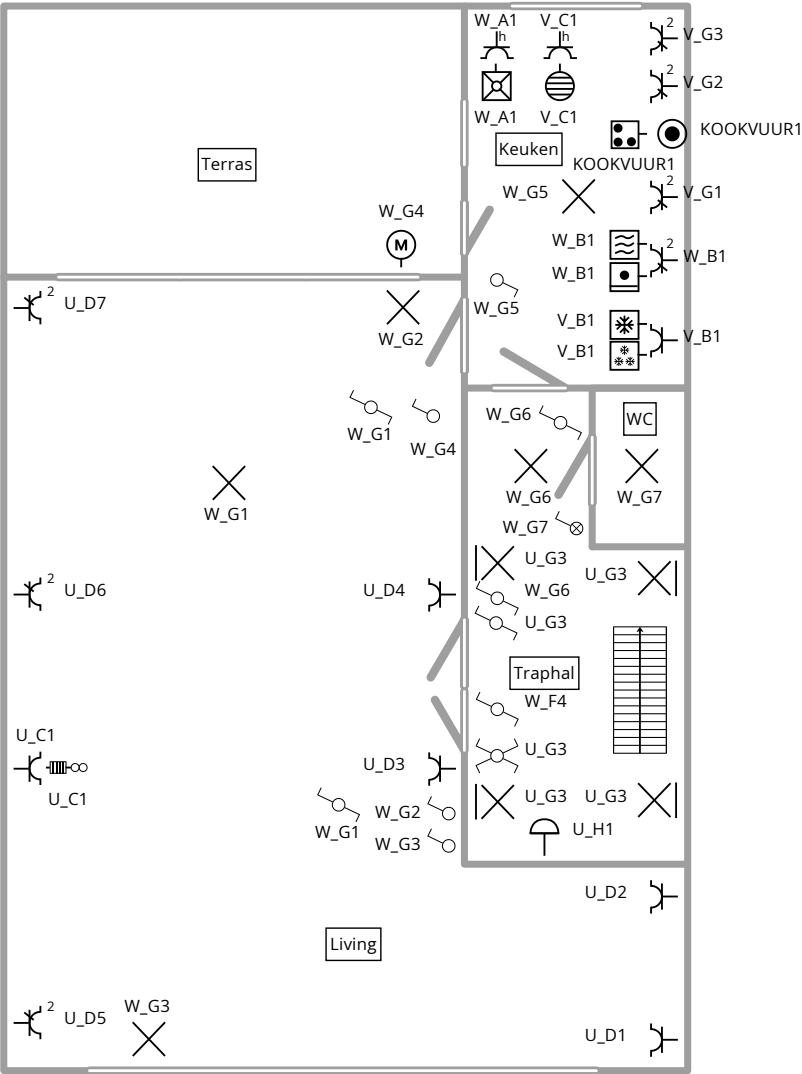

 Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	 Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum  Uw veiligheid, onze prioriteit. BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025 	Pagina: 8/32
---	---	--	-------------------------

Situatieplan

Residentiële elektrische installatie | Adres: Frederik Loquet, Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Installatiedatum: 10/09/2025 | Project: Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Verdieping: 2 Verdieping 2

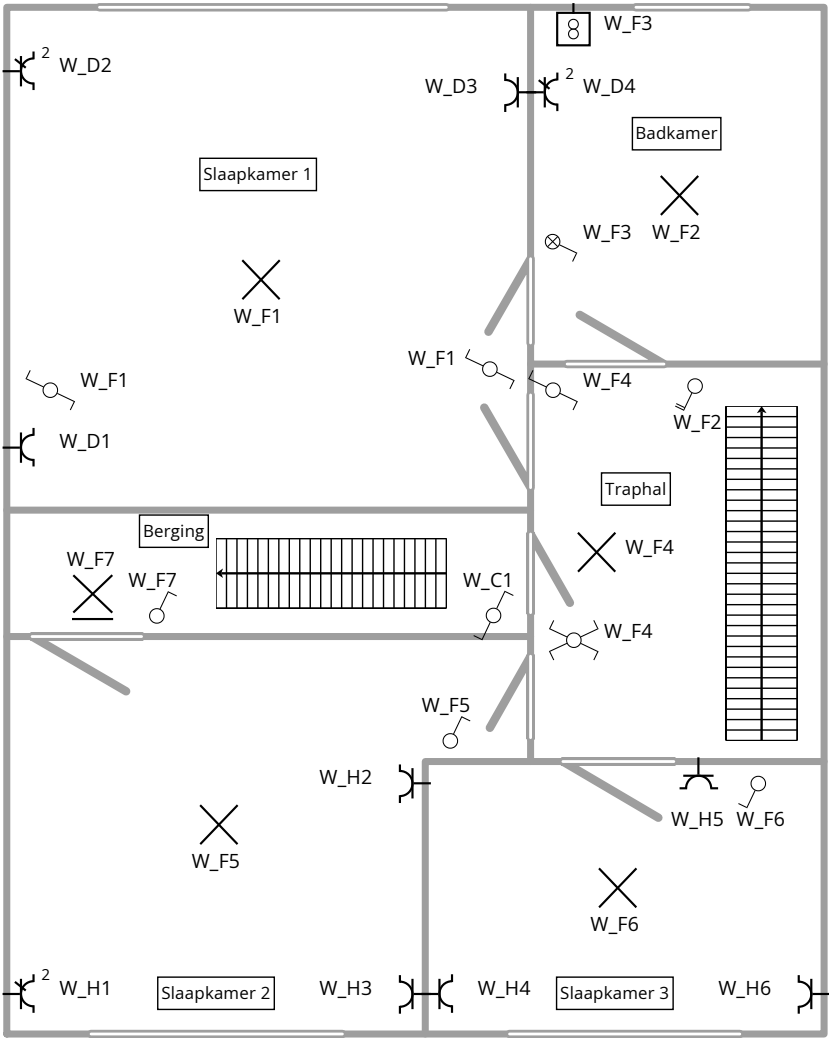

⚡ Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

📄 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk


Naam, handtekening & datum
23/09/2025

Loquet


🏠 Handtekening afgevaardigde erkend organisme

Naam, handtekening & datum **BelgateQ**
Uw veiligheid, onze prioriteit


BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be
SELIM AKBEL
23/09/2025

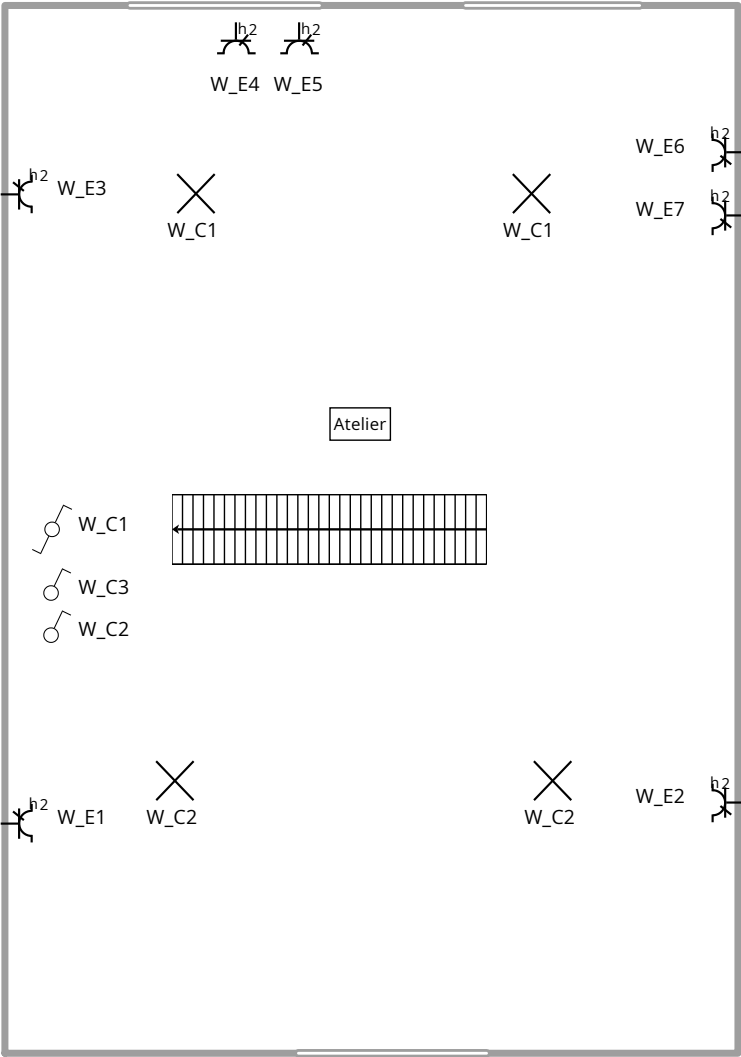

 Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	 Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum  BelgateQ Uw veiligheid, onze prioriteit BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025 	Pagina: 10/32
---	---	---	--------------------------

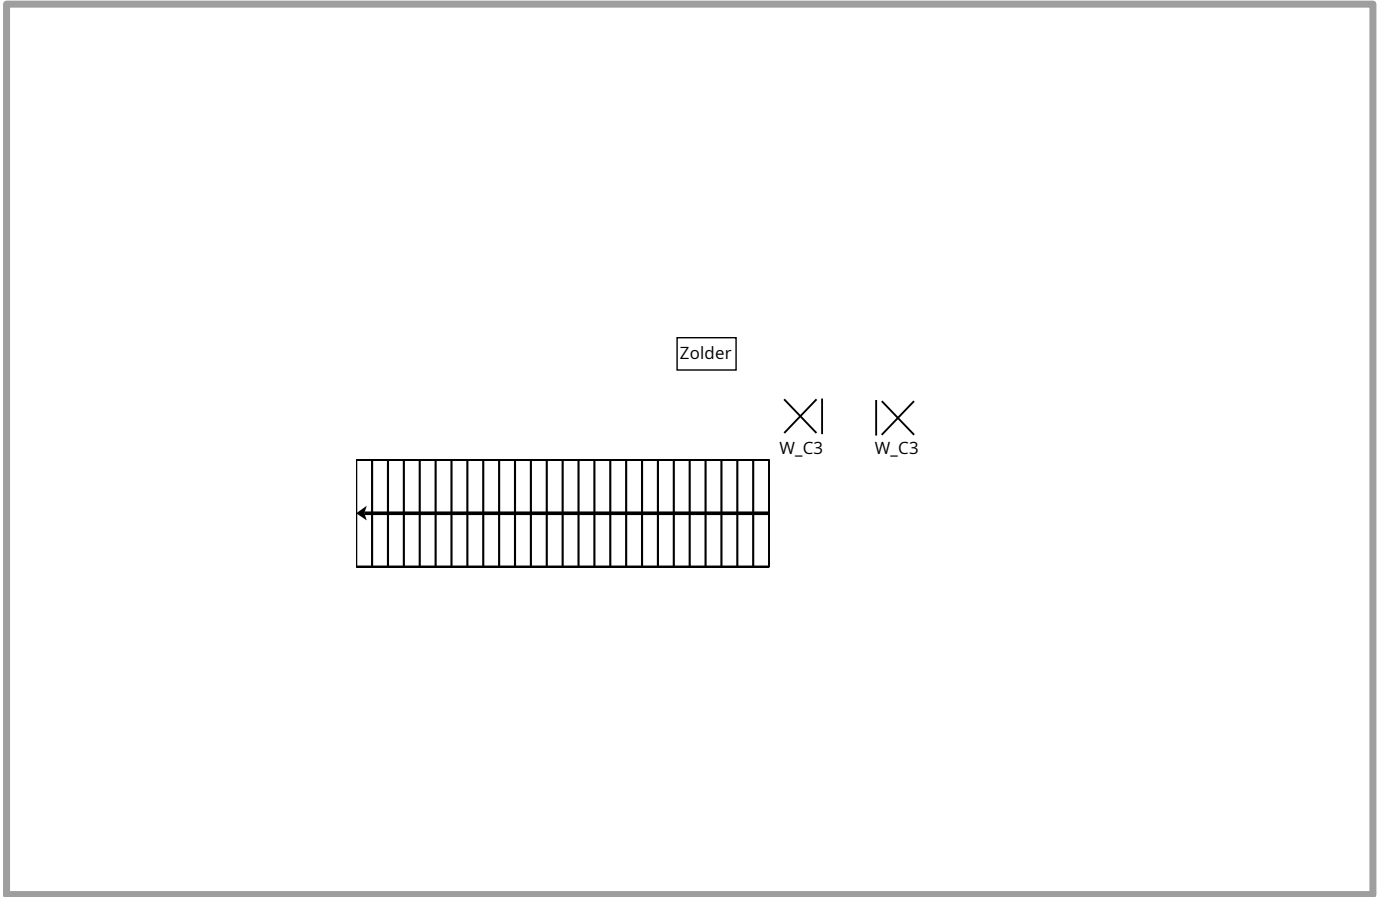


 Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	 Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum  Uw veiligheid, onze prioriteit. BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025	Pagina: 11/32
--	---	--	--------------------------

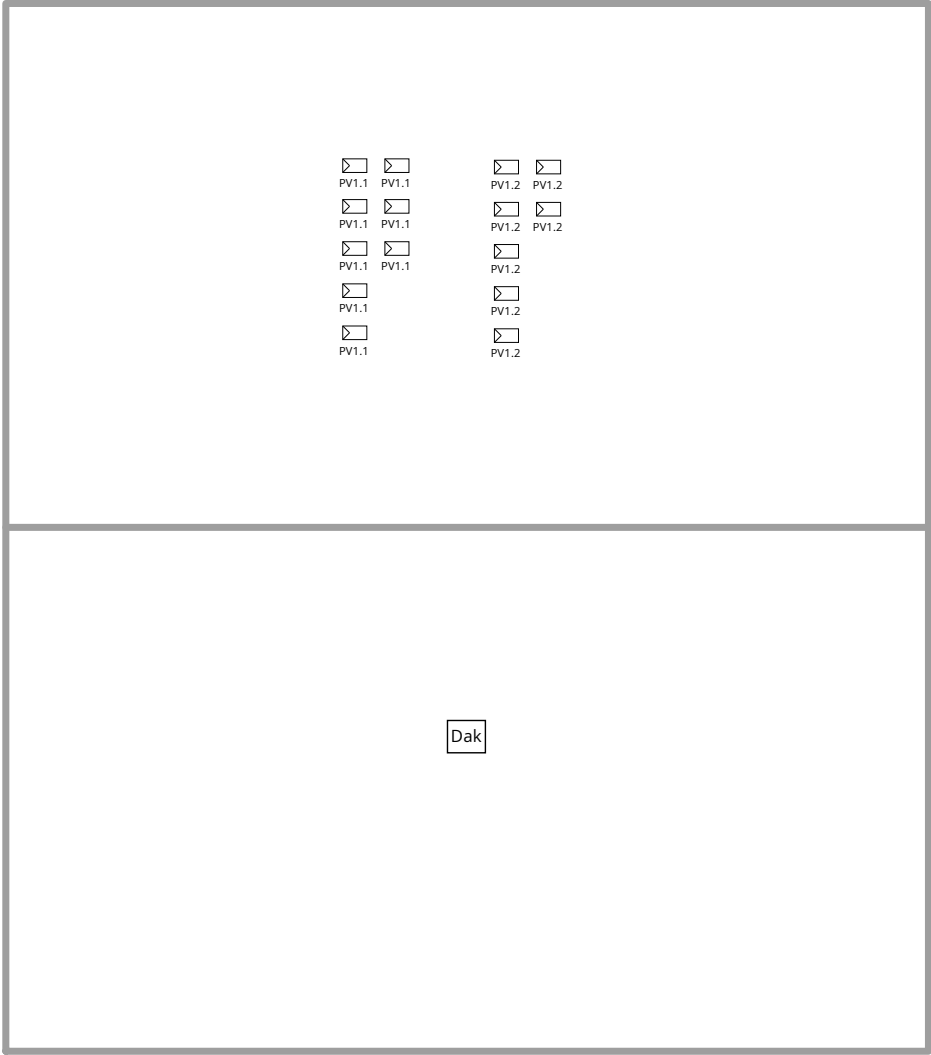


Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	Handtekening afgevaardigde erkend organisme Uw veiligheid, onze prioriteit BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025 Pagina: 12/32
--	--	---

Eendraadschema


Residentiële elektrische installatie | Adres: Frederik Loquet, Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Installatiedatum: 10/09/2025 | Project: Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas

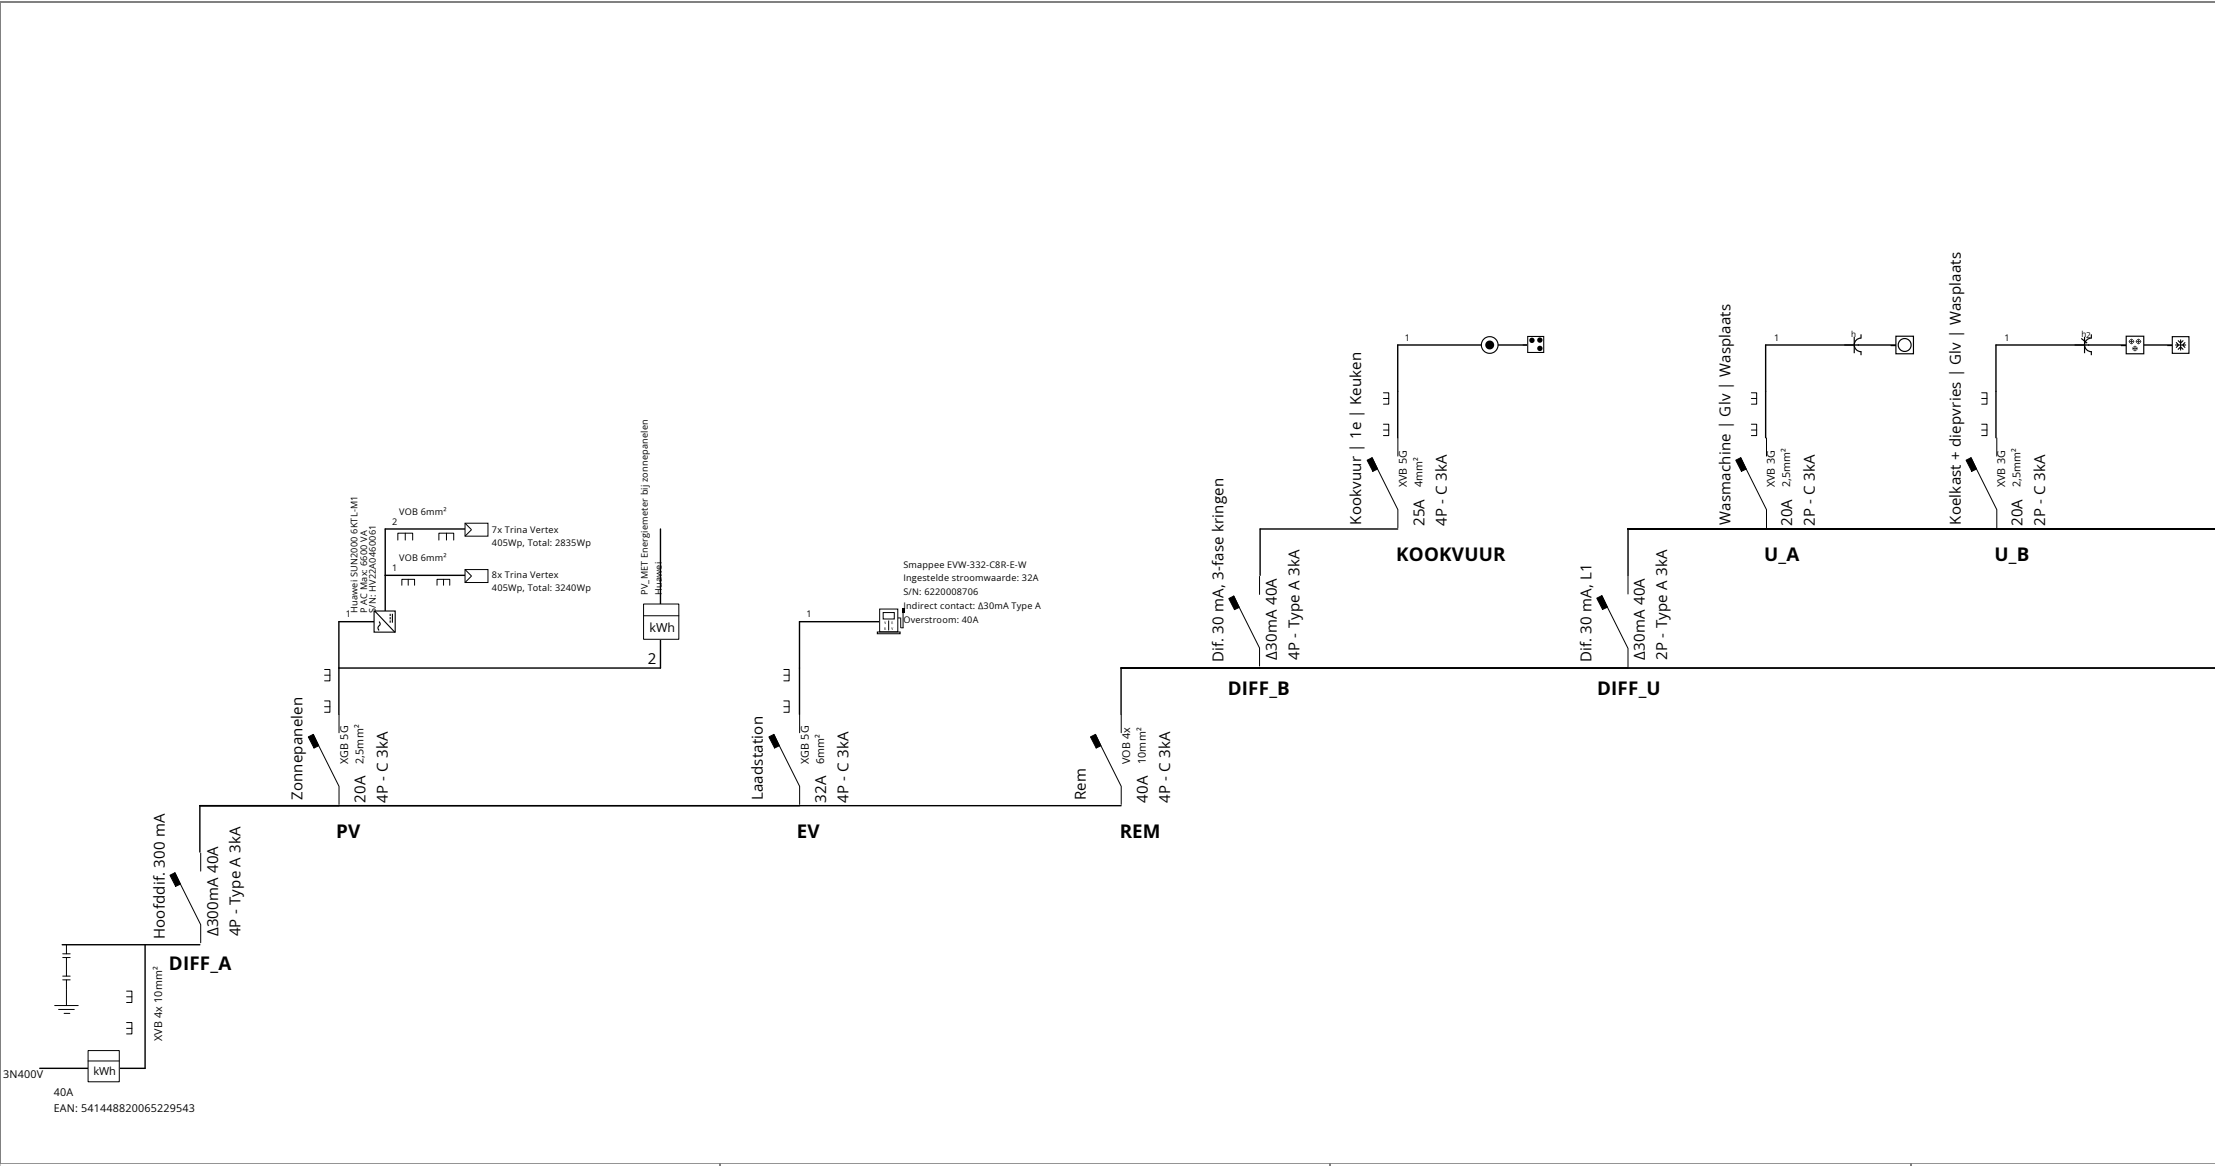

 Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	 Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum  BelgateQ Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 Info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025  Pagina: 13/32
--	--	---

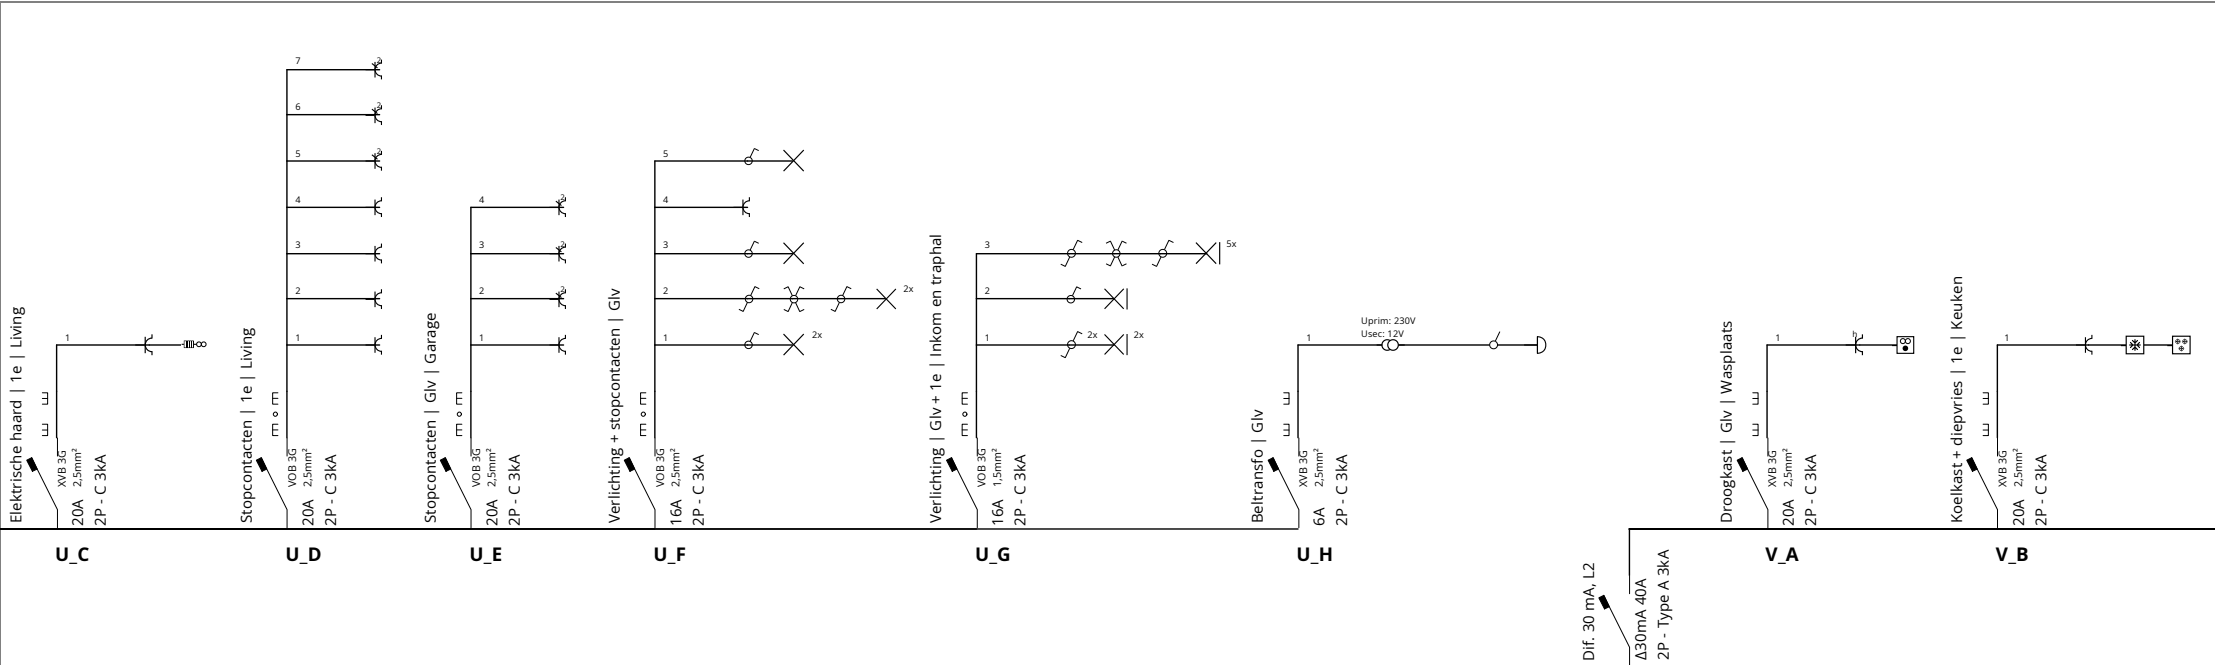

⚡ Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	🏠 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	🏠 Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025 	Pagina: 14/32
---	---	---	--------------------------

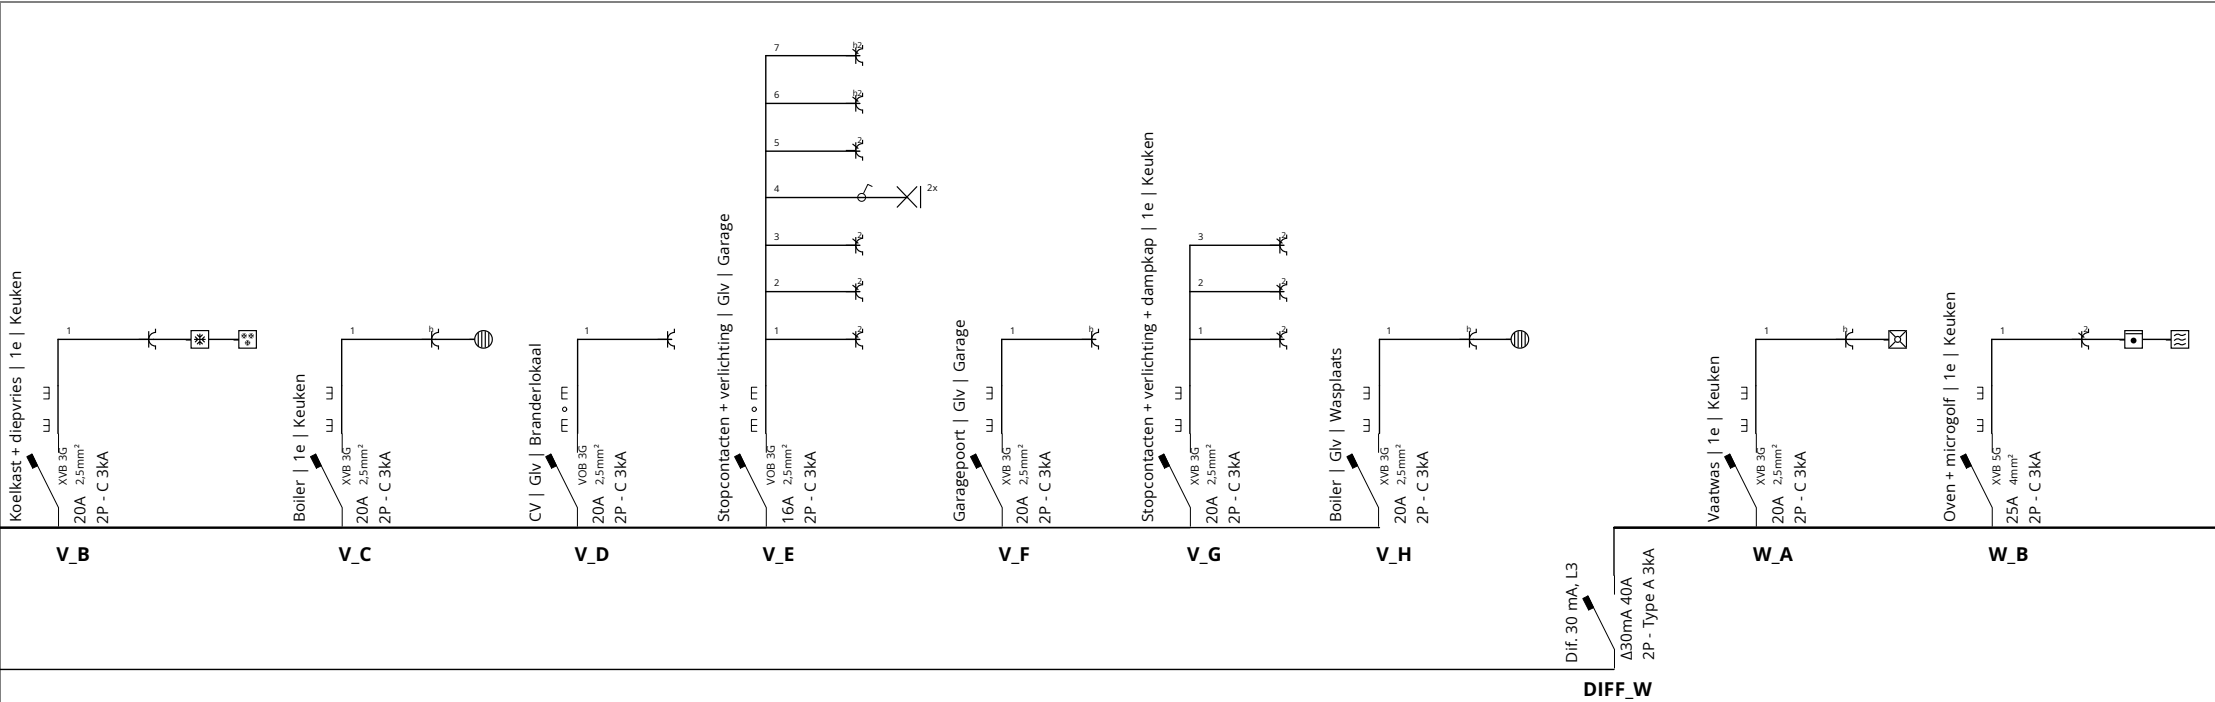

⚡ Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

📄 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025

Loquet


🏠 Handtekening afgevaardigde erkend organisme

Naam, handtekening & datum



BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be

SELIM AKBEL
23/09/2025

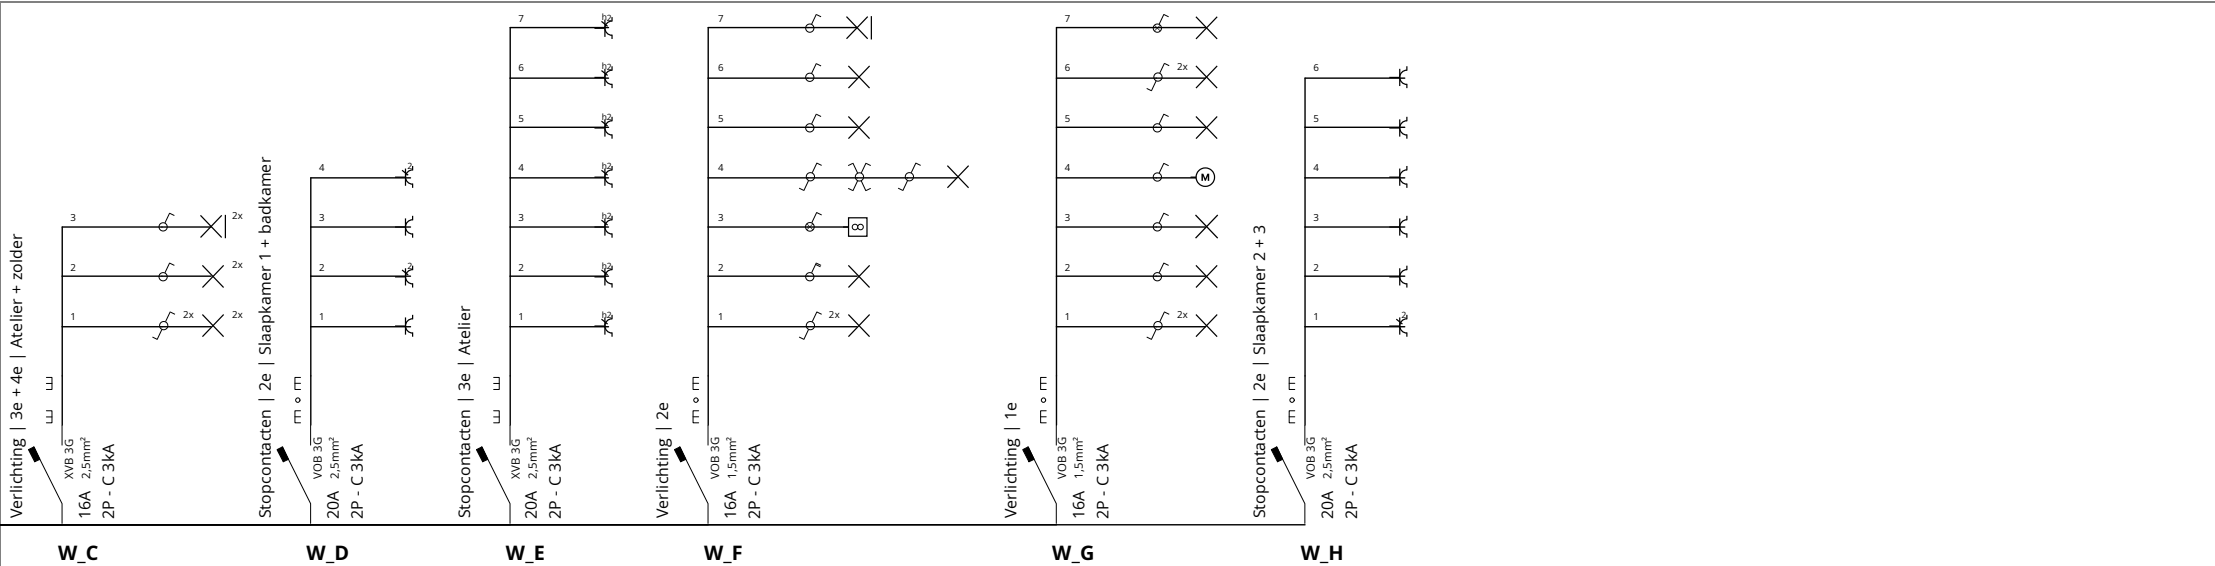

⚡ Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

🏠 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025

Loquet

🏠 Handtekening afgevaardigde erkend organisme

Naam, handtekening & datum



BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be
SELIM AKBEL
23/09/2025

Componenten	Label	Omschrijving	Verdeelbord	Acties
Netaansluiting 3N400V - 40A XVB - 4 - 10mm²	-	-	-	+
Differentieelschakelaar 300mA - 4P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_A	Hoofddif. 300 mA	EK_A	+
Automaat 4P - 20A - 3kA - C XGB - 5G - 2,5mm²	PV	Zonnepanelen	EK_A	+
Energimeter -	PV_MET	Energimeter bij zonnepanelen	EK_A	+
Automaat 4P - 32A - 3kA - C XGB - 5G - 6mm²	EV	Laadstation	EK_A	+
Automaat 4P - 40A - 3kA - C VOB - 4 - 10mm²	REM	Rem	EK_A	+
Differentieelschakelaar 30mA - 4P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_B	Dif. 30 mA, 3-fase kringen	EK_B	+
Automaat 4P - 25A - 3kA - C XVB - 5G - 4mm²	KOOKVUUR	Kookvuur 1e Keuken	EK_B	+
Differentieelschakelaar 30mA - 2P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_U	Dif. 30 mA, L1	EK_B	+
Automaat 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	U_A	Wasmachine Glv Wasplaats	EK_B	+
Automaat 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	U_B	Koelkast + diepvries Glv Wasplaats	EK_B	+
Automaat 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	U_C	Elektrische haard 1e Living	EK_B	+
Automaat 2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	U_D	Stopcontacten 1e Living	EK_B	+
Automaat 2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	U_E	Stopcontacten Glv Garage	EK_B	+
 Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	 Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum	Pagina: 17/32	

Componenten	Label	Omschrijving	Verdeelbord	Acties
Automaat > 2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	U_F	Verlichting + stopcontacten Glv	EK_B	+  
Automaat > 2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 1,5mm²	U_G	Verlichting Glv + 1e Inkom en traphal	EK_B	+  
Automaat ✓ 2P - 6A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	U_H	Beltransfo Glv	EK_B	+  
> Transformator -	REM1		-	+
✓ Differentieelschakelaar 30mA - 2P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_V	Dif. 30 mA, L2	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_A	Droogkast Glv Wasplaats	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_B	Koelkast + diepvries 1e Keuken	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_C	Boiler 1e Keuken	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	V_D	CV Glv Branderlokaal	EK_B	+  
Automaat > 2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	V_E	Stopcontacten + verlichting Glv Garage	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_F	Garagepoort Glv Garage	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_G	Stopcontacten + verlichting + dampkap 1e Keuken	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_H	Boiler Glv Wasplaats	EK_B	+  
✓ Differentieelschakelaar 30mA - 2P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_W	Dif. 30 mA, L3	EK_B	+  

Componenten		Label	Omschrijving	Verdeelbord	Acties
>	Automaat	W_A	Vaatwas 1e Keuken	EK_B	+  
	2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²				
>	Automaat	W_B	Oven + microgolf 1e Keuken	EK_B	+  
	2P - 25A - 3kA - C XVB - 5G - 4mm²				
>	Automaat	W_C	Verlichting 3e + 4e Atelier + zolder	EK_B	+  
	2P - 16A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²				
>	Automaat	W_D	Stopcontacten 2e Slaapkamer 1 + badkamer	EK_B	+  
	2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²				
>	Automaat	W_E	Stopcontacten 3e Atelier	EK_B	+  
	2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²				
>	Automaat	W_F	Verlichting 2e	EK_B	+  
	2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 1,5mm²				
>	Automaat	W_G	Verlichting 1e	EK_B	+  
	2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 1,5mm²				
>	Automaat	W_H	Stopcontacten 2e Slaapkamer 2 + 3	EK_B	+  
	2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²				

 Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025



 Handtekening afgevaardigde erkend organisme

Naam, handtekening & datum

Pagina: 19/32

Situatieplan

Residentiële elektrische installatie | Adres: Frederik Loquet, Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Installatiedatum: 10/09/2025 | Project: Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Verdieping: 0 Gelijkvloers

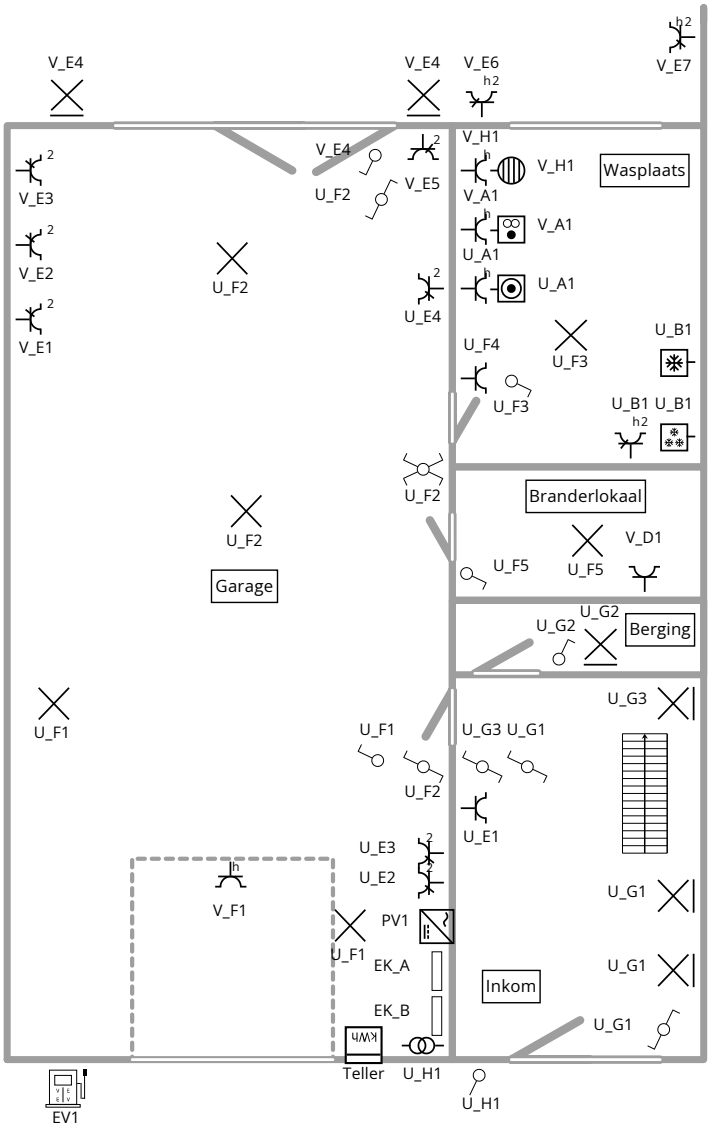

Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025

Loquet

Handtekening afgevaardigde erkend organisme


Naam, handtekening & datum



BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be
SELIM AKBEL
23/09/2025

Situatieplan

Residentiële elektrische installatie | Adres: Frederik Loquet, Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Installatiedatum: 10/09/2025 | Project: Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Verdieping: 1 Verdieping 1

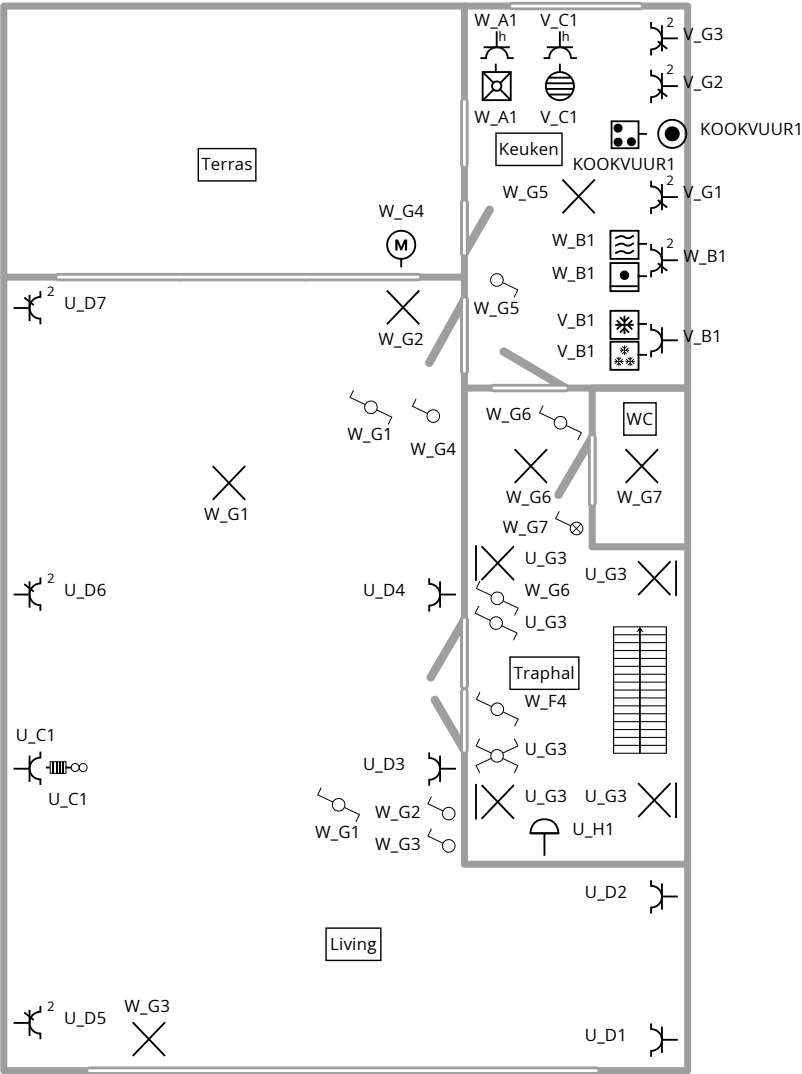

Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025

Handtekening afgevaardigde erkend organisme


Naam, handtekening & datum



BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be

SELIM AKBEL


23/09/2025

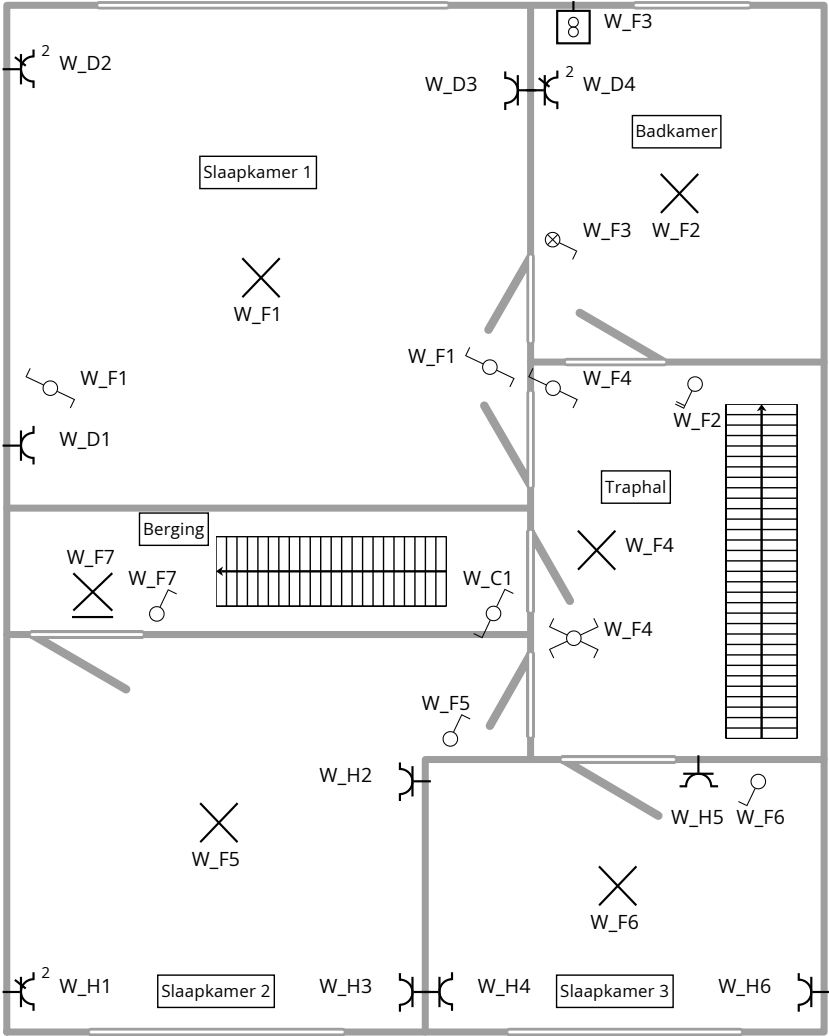

 Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	 Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum  BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025  <td> Pagina: 22/32 </td>	Pagina: 22/32
---	--	---	--------------------------

Situatieplan

Residentiële elektrische installatie | Adres: Frederik Loquet, Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Installatiedatum: 10/09/2025 | Project: Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Verdieping: 3 Verdieping 3

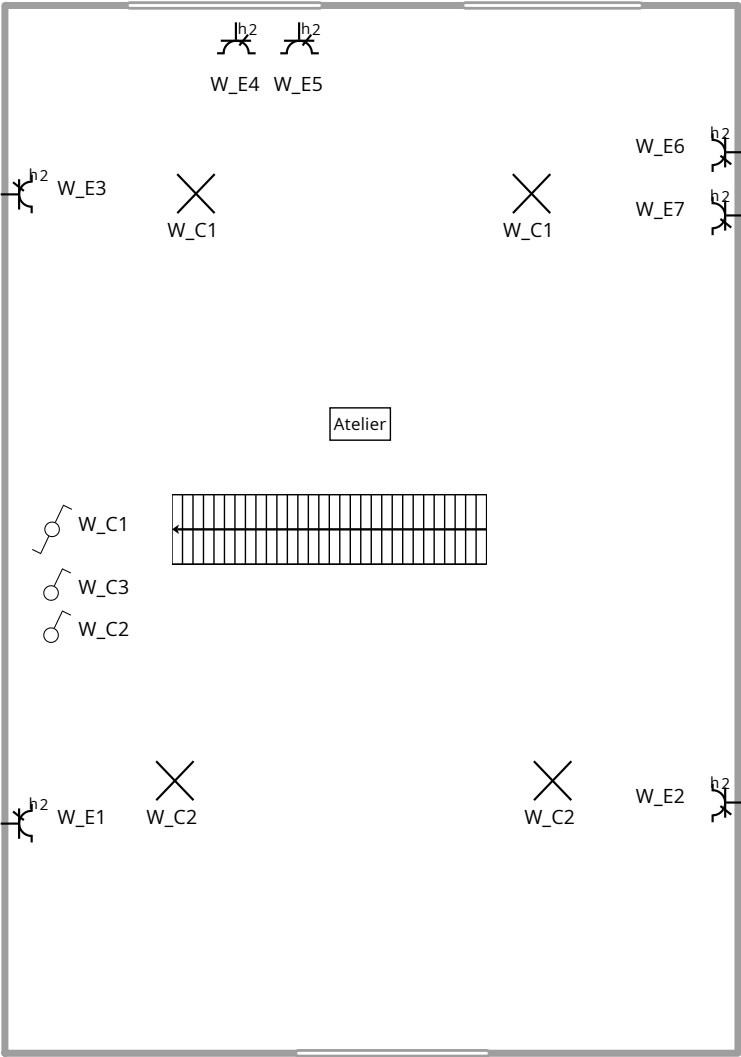

⚡ Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

🏠 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025


Loquet

🏠 Handtekening afgevaardigde erkend organisme


Naam, handtekening & datum **BelgateQ**
Uw veiligheid, onze prioriteit

BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be

SELIM AKBEL
23/09/2025 *[Signature]*

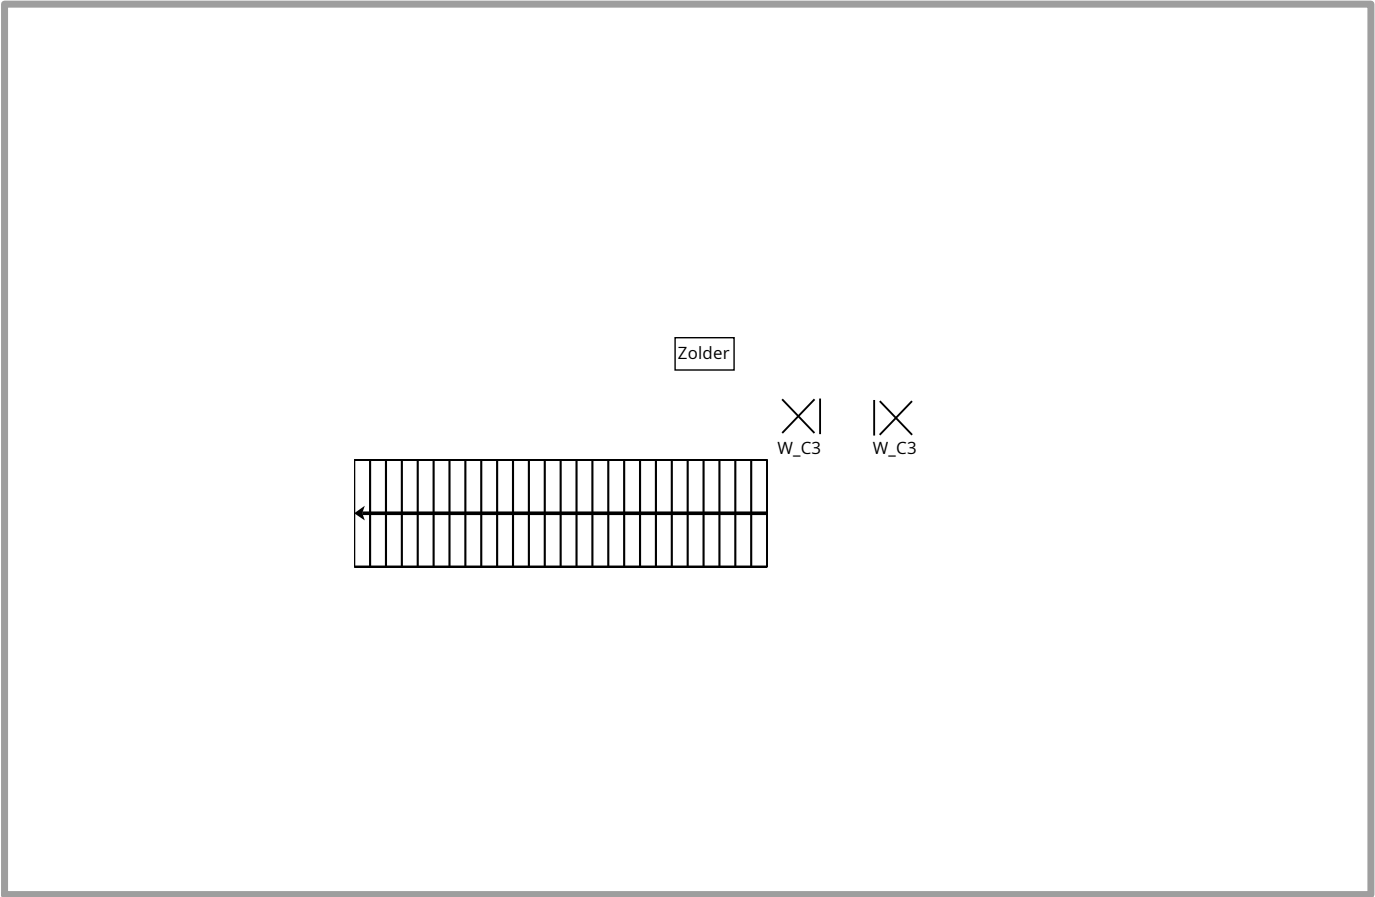


 Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	 Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum  BelgateQ Uw veiligheid, onze prioriteit. BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025 	Pagina: 24/32
--	---	--	--------------------------

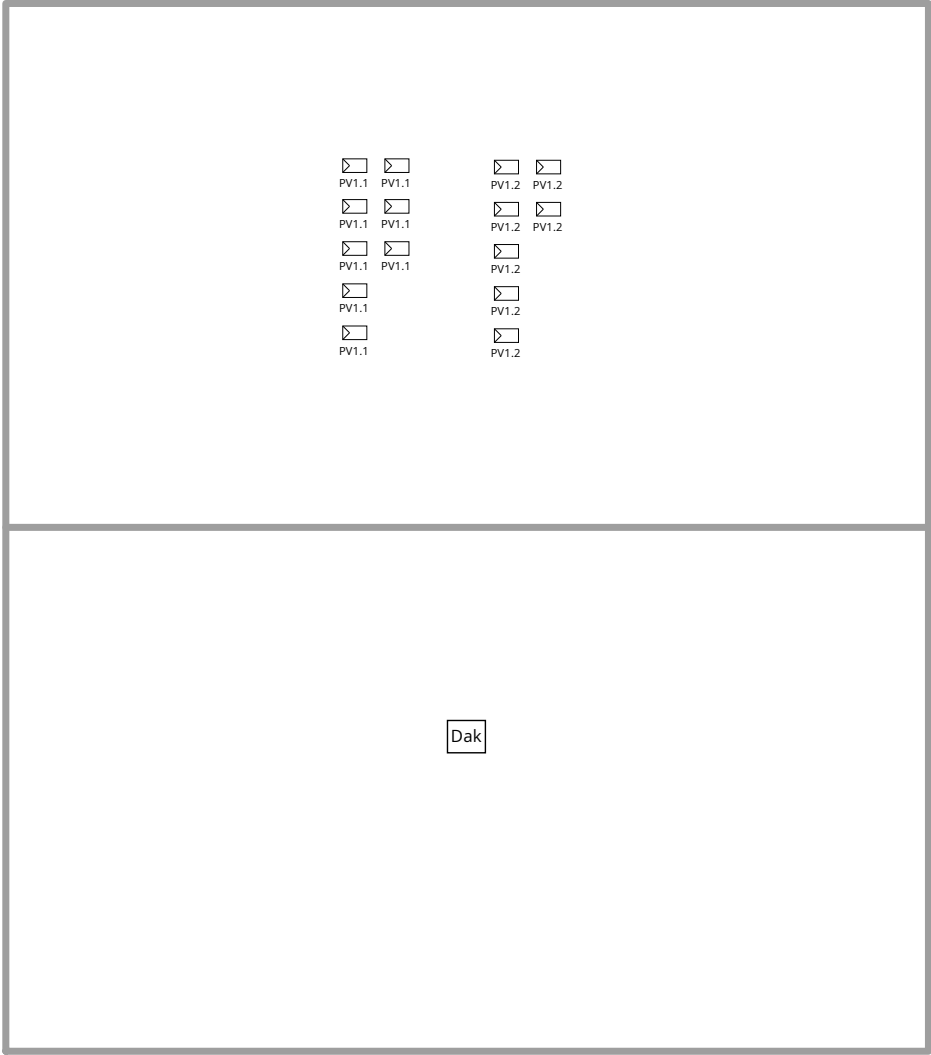


Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	Handtekening afgevaardigde erkend organisme Uw veiligheid, onze prioriteit BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025	Pagina: 25/32
--	--	--	--------------------------

Eendraadschema

Residentiële elektrische installatie | Adres: Frederik Loquet, Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas | Installatiedatum: 10/09/2025 | Project: Verzusteringslaan 26, 9100 Sint-Niklaas

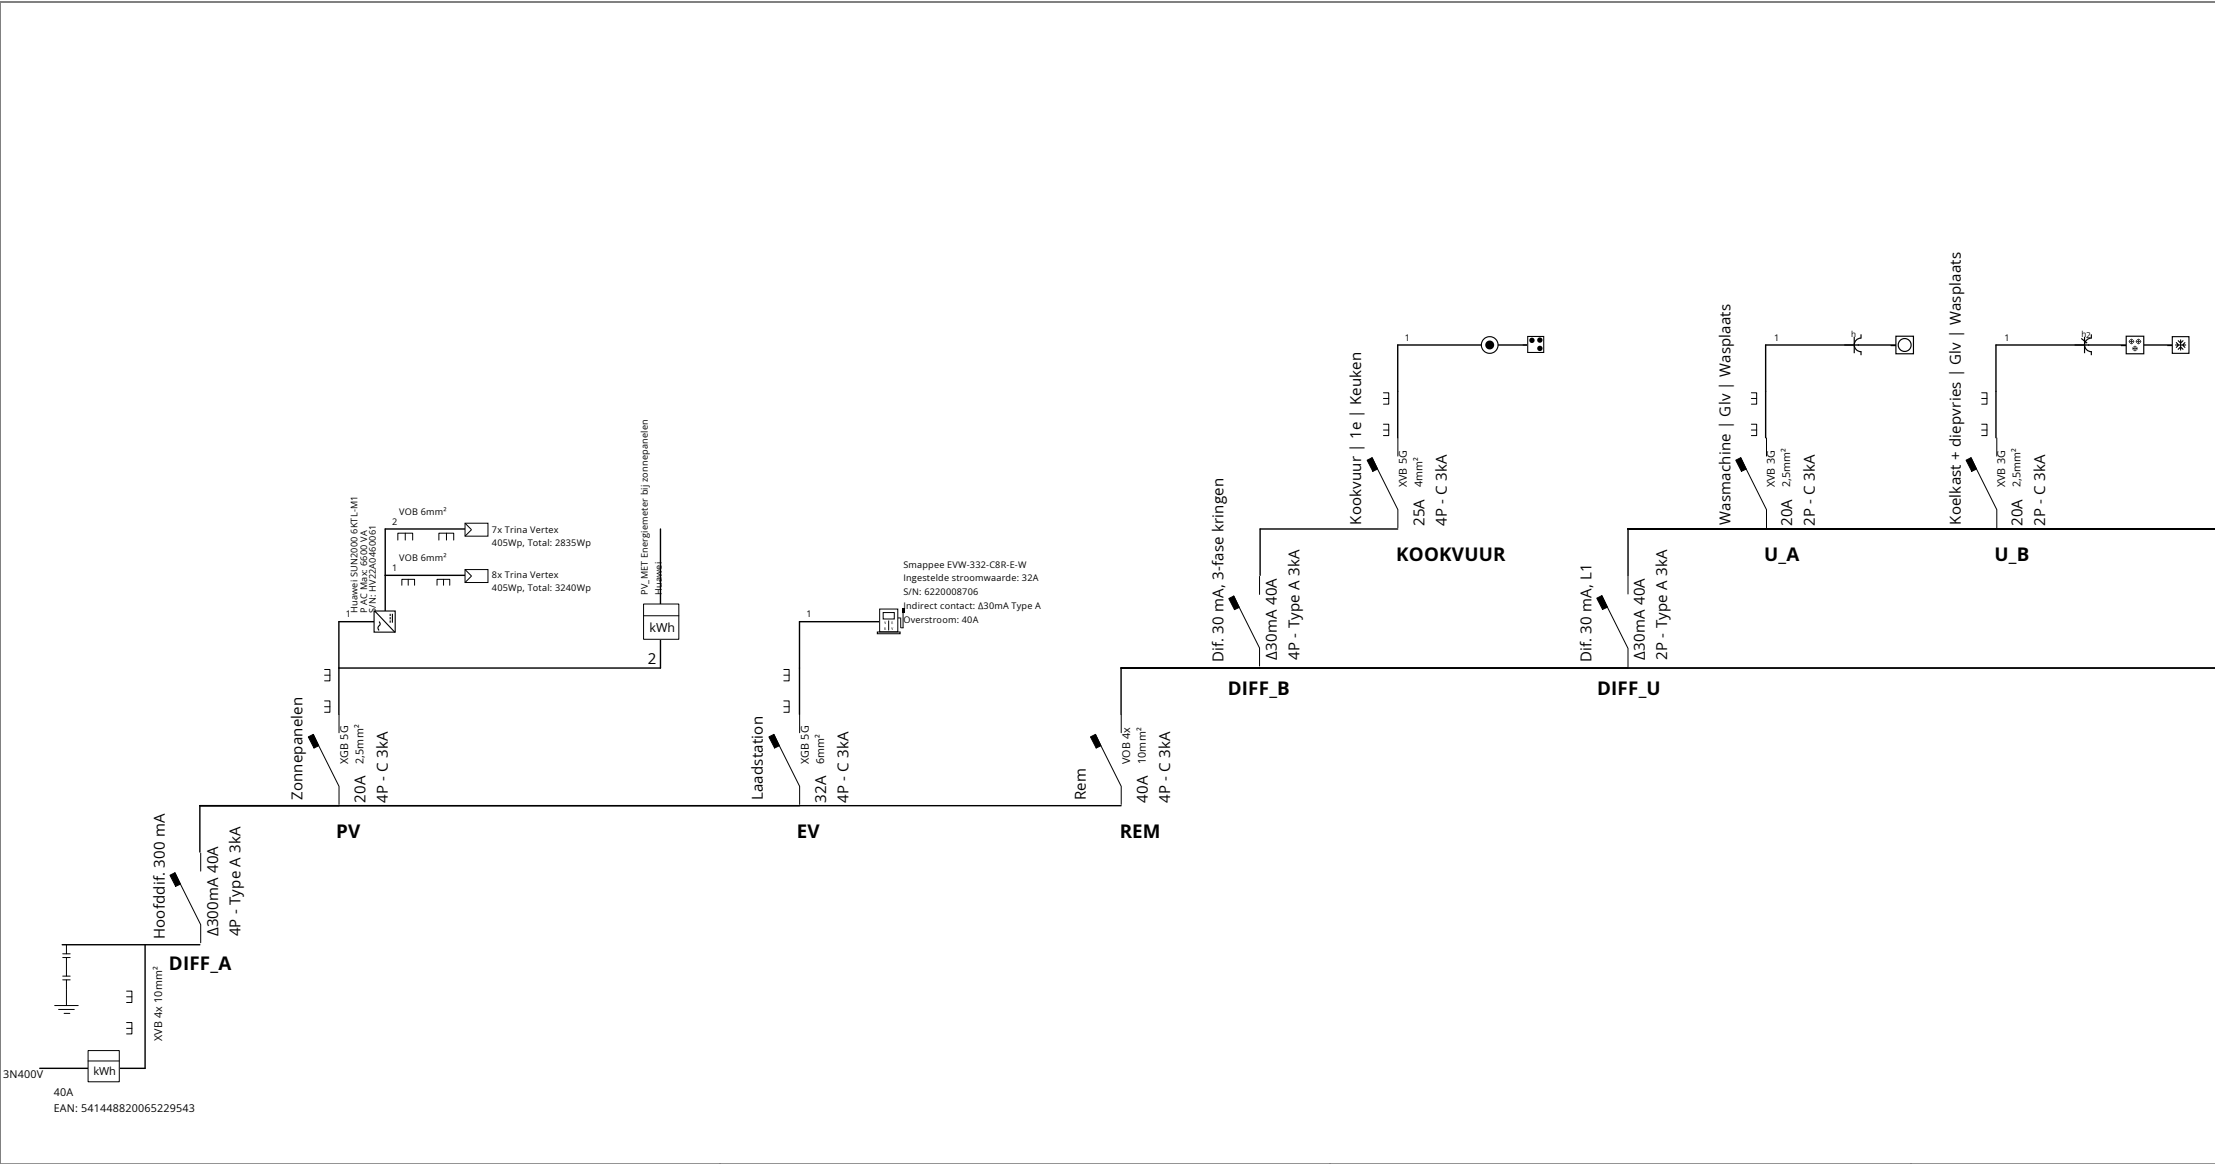

 Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com	 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025 	 Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum  BelgateQ Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016 Info@belgateq.be - www.belgateq.be SELIM AKBEL 23/09/2025  Pagina: 26/32
--	--	---

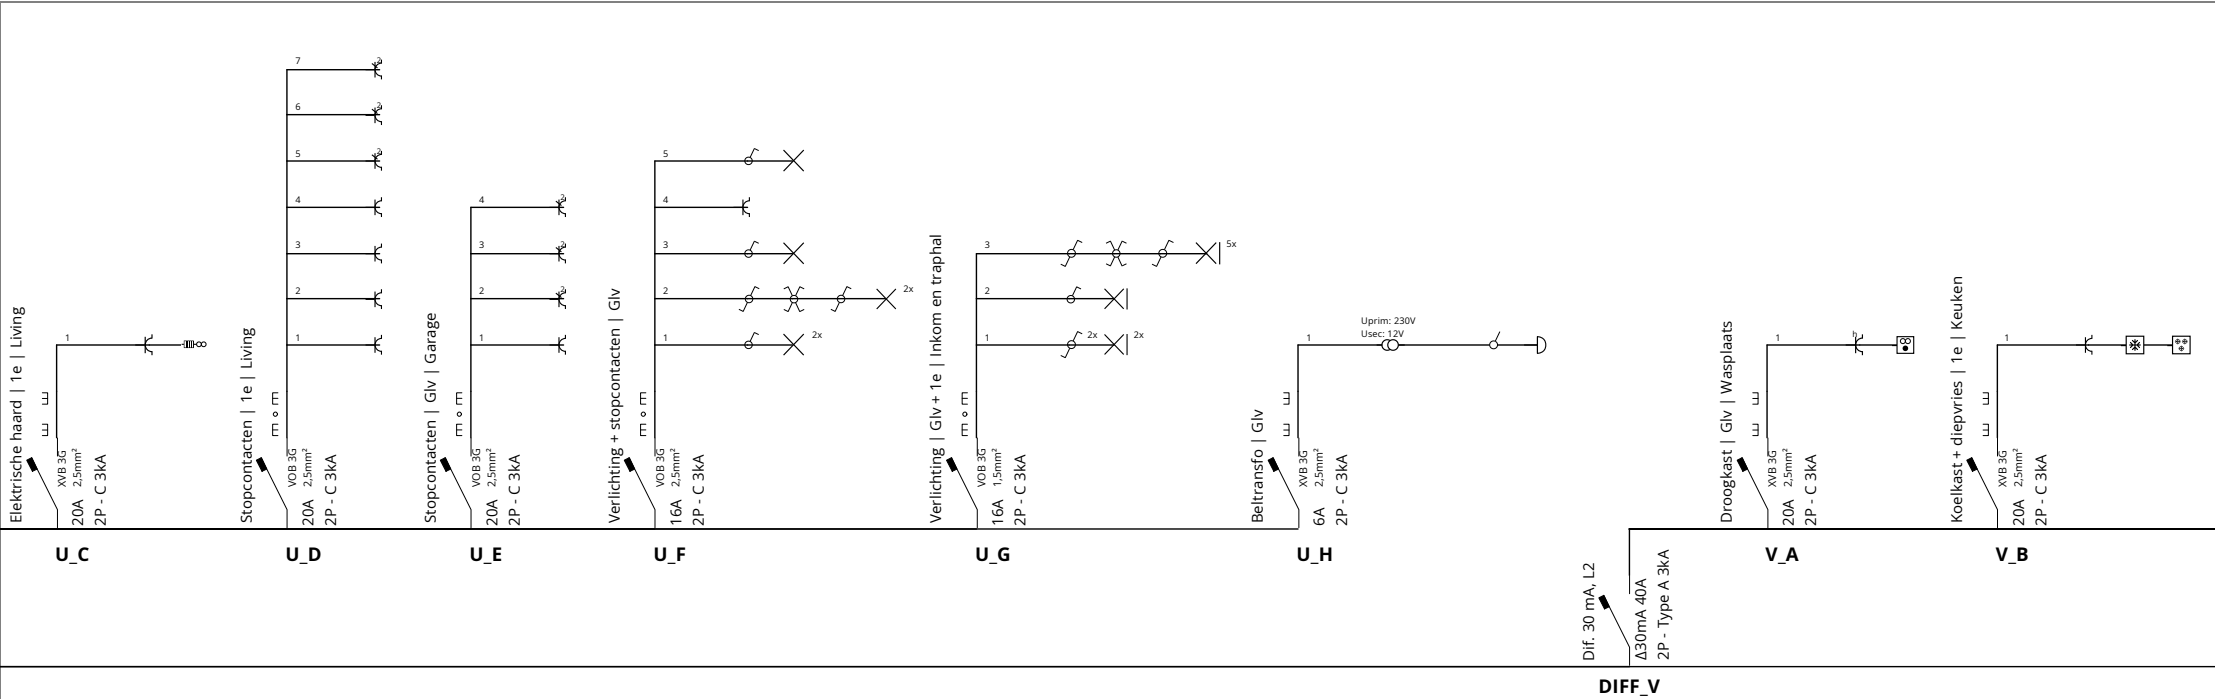

⚡ Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

🏠 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025

Loquet

🏠 Handtekening afgevaardigde erkend organisme

Naam, handtekening & datum




BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be

SELIM AKBEL

23/09/2025

[Signature]

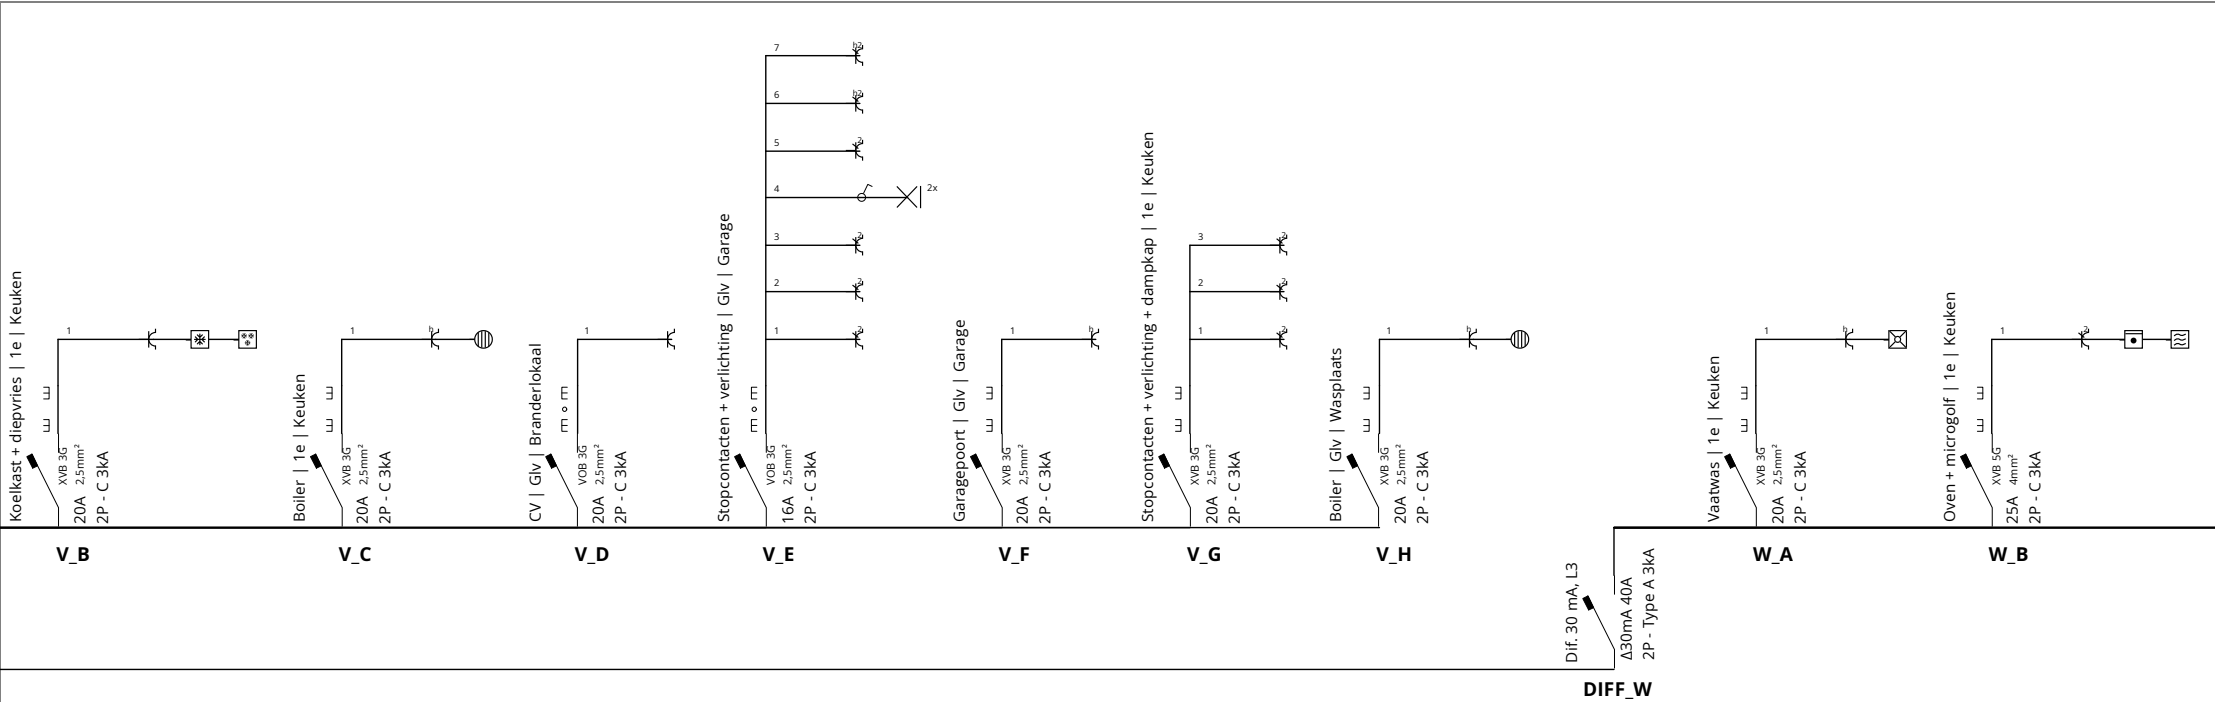

⚡ Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

📄 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025


Loquet

🏠 Handtekening afgevaardigde erkend organisme

Naam, handtekening & datum



BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be
SELIM AKBEL
23/09/2025

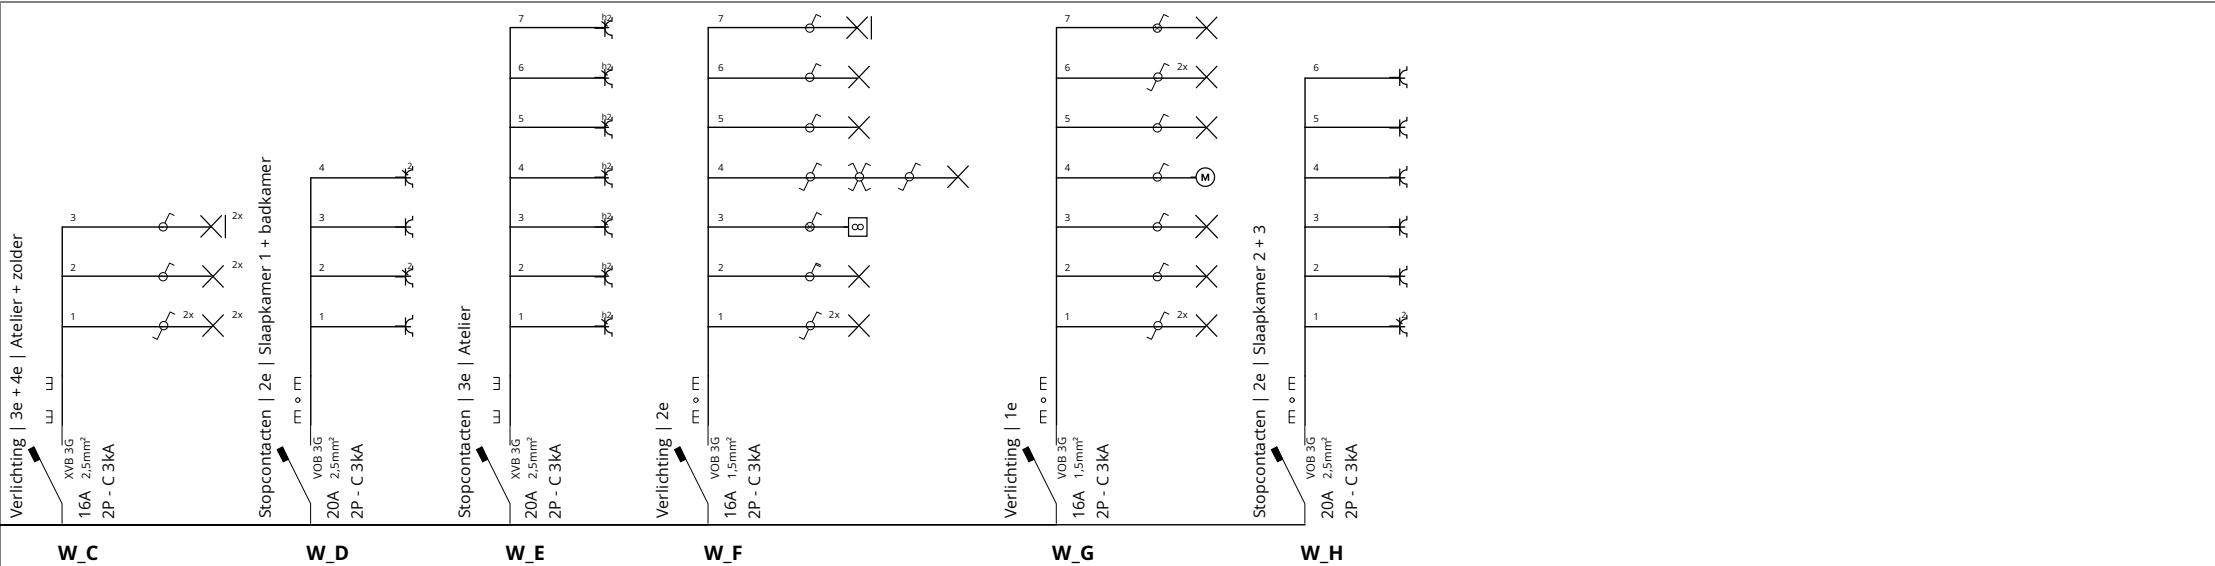

⚡ Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

🏠 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025

Loquet

🏠 Handtekening afgevaardigde erkend organisme

Naam, handtekening & datum



BelgateQ vzw - Erkend Controleorganisme
Luchthavenlaan 25a - 1800 Vilvoorde
Tel: 02 230 30 23 - BTW BE0844.752.016
info@belgateq.be - www.belgateq.be
SELIM AKBEL
23/09/2025

Componenten	Label	Omschrijving	Verdeelbord	Acties
▼ Netaansluiting 3N400V - 40A XVB - 4 - 10mm²	-	-	-	+
▼ Differentieelschakelaar 300mA - 4P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_A	Hoofddif. 300 mA	EK_A	+
▼ Automaat 4P - 20A - 3kA - C XGB - 5G - 2,5mm²	PV	Zonnepanelen	EK_A	+
> Energimeter -	PV_MET	Energimeter bij zonnepanelen	EK_A	+
> Automaat 4P - 32A - 3kA - C XGB - 5G - 6mm²	EV	Laadstation	EK_A	+
▼ Automaat 4P - 40A - 3kA - C VOB - 4 - 10mm²	REM	Rem	EK_A	+
▼ Differentieelschakelaar 30mA - 4P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_B	Dif. 30 mA, 3-fase kringen	EK_B	+
> Automaat 4P - 25A - 3kA - C XVB - 5G - 4mm²	KOOKVUUR	Kookvuur 1e Keuken	EK_B	+
▼ Differentieelschakelaar 30mA - 2P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_U	Dif. 30 mA, L1	EK_B	+
> Automaat 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	U_A	Wasmachine Glv Wasplaats	EK_B	+
> Automaat 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	U_B	Koelkast + diepvries Glv Wasplaats	EK_B	+
> Automaat 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	U_C	Elektrische haard 1e Living	EK_B	+
> Automaat 2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	U_D	Stopcontacten 1e Living	EK_B	+
> Automaat 2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	U_E	Stopcontacten Glv Garage	EK_B	+
Gegevens installateur Frederik Loquet 0487694710 Verzusteringslaan 26 9100 Sint-Niklaas frederik.loquet@gmail.com Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk Naam, handtekening & datum 23/09/2025  Handtekening afgevaardigde erkend organisme Naam, handtekening & datum Pagina: 30/32				

Componenten	Label	Omschrijving	Verdeelbord	Acties
Automaat > 2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	U_F	Verlichting + stopcontacten Glv	EK_B	+  
Automaat > 2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 1,5mm²	U_G	Verlichting Glv + 1e Inkom en traphal	EK_B	+  
Automaat ✓ 2P - 6A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	U_H	Beltransfo Glv	EK_B	+  
Transformator > -	REM1		-	+
Differentieelschakelaar 30mA - 2P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_V	Dif. 30 mA, L2	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_A	Droogkast Glv Wasplaats	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_B	Koelkast + diepvries 1e Keuken	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_C	Boiler 1e Keuken	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	V_D	CV Glv Branderlokaal	EK_B	+  
Automaat > 2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²	V_E	Stopcontacten + verlichting Glv Garage	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_F	Garagepoort Glv Garage	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_G	Stopcontacten + verlichting + dampkap 1e Keuken	EK_B	+  
Automaat > 2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²	V_H	Boiler Glv Wasplaats	EK_B	+  
Differentieelschakelaar 30mA - 2P - 40A - 3kA - Type A	DIFF_W	Dif. 30 mA, L3	EK_B	+  

Componenten		Label	Omschrijving	Verdeelbord	Acties
>	Automaat	W_A	Vaatwas 1e Keuken	EK_B	+  
	2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²				
>	Automaat	W_B	Oven + microgolf 1e Keuken	EK_B	+  
	2P - 25A - 3kA - C XVB - 5G - 4mm²				
>	Automaat	W_C	Verlichting 3e + 4e Atelier + zolder	EK_B	+  
	2P - 16A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²				
>	Automaat	W_D	Stopcontacten 2e Slaapkamer 1 + badkamer	EK_B	+  
	2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²				
>	Automaat	W_E	Stopcontacten 3e Atelier	EK_B	+  
	2P - 20A - 3kA - C XVB - 3G - 2,5mm²				
>	Automaat	W_F	Verlichting 2e	EK_B	+  
	2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 1,5mm²				
>	Automaat	W_G	Verlichting 1e	EK_B	+  
	2P - 16A - 3kA - C VOB - 3G - 1,5mm²				
>	Automaat	W_H	Stopcontacten 2e Slaapkamer 2 + 3	EK_B	+  
	2P - 20A - 3kA - C VOB - 3G - 2,5mm²				

 Gegevens installateur

Frederik Loquet
0487694710
Verzusteringslaan 26
9100 Sint-Niklaas
frederik.loquet@gmail.com

 Handtekening verantwoordelijke uitvoering v/h werk

Naam, handtekening & datum
23/09/2025


 Handtekening afgevaardigde erkend organisme

Naam, handtekening & datum

Pagina: 32/32