



Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (Boek 1 - KB 8/09/2019) - Algemene Directie Energie

📍 Plaats van het onderzoek: EIKENLAAN 19 9111 SINT-NIKLAAS België

📄 Aard onderzoek: Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)

📅 Datum van het bezoek
06-06-2025

📅 Volgend controlebezoek:
06-06-2050

👤 Agent-bezoeker
Husseyin Ciger

BESLUIT : CONFORM

Identificatie van derden

Opdrachtgever

Naam	PEB Certi BV
Adres	BLAISANTVEST 105, 9000 GENT, Belgique

Eigenaar, uitbater of beheerder

Naam	Eigenaar Eikenlaan 19 - 9111 Sint-Niklaas
Adres	EIKENLAAN 19 9111 SINT-NIKLAAS België

Installateur

Naam	
BTW	

Identificatie van de elektrische installatie

Adres	EIKENLAAN 19 9111 SINT-NIKLAAS België
EAN-code	541448820064868408
Nr Teller	1sag1200199996
Netbeheerder naam	Fluvius
Gebouw	Huis

Atlas Controle VZW

Erkend controleorganisme

Hoofdkantoor: Lambermontlaan 127 1030 Schaarbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

BTW BE0732536476 | RPR Brussel



Wetgeving



AREI. Algemeen Reglement op de elektrische installaties.

Aard onderzoek:	Periodieke inspectie (Boek 1 6.5)
Datum van de uitvoering van de installatie	Voor 01/06/2020 en na 01/10/1981

Identificatie van de elektrische installatie en gegevens verdeler

Netbeheerder naam	Fluvius
Nr Teller	1sag1200199996
EAN-code	541448820064868408
Meter/bord verbinding	XVB 2X10
Net spanning	1 X 400 V + N
Algemene bescherming	40A 2P
Aantal verdeelborden	1
Hoofd differentieelschakelaar	300mA - 40A - type A
Type van aardelektrode	Aardingspen
Waarde (Ω)	29,8
Beschrijving van de elektrische installatie	Zie schema's

Elektrisch paneel(en)



Resultaten van de controle

Installatietester

TI-042/6259074

Schema's en situatieplannen	OK
Equipotentiale verbindingen	OK
DK Test van DSR	OK
ΔI_n	OK
Controle van de staat	OK
Waarde (Ω)	29,8
Isolatiemeting ($M\Omega$)	0,5
Opgesteld materieel	OK
Beschermingsinrichtingen tegen directe aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen indirecte aanraking	OK
Beschermingsinrichtingen tegen overstroom	OK

Schema's, plannen en documenten van de installatie

Schema's en situatieplannen	OK
-----------------------------	----



Inbreuken

Nihil

Opmerkingen

Bewoordingen	Referentie
De schema's van de elektrische installatie moeten in het elektrische installatiedossier bewaard worden. Het wordt ook ten zeerste aanbevolen een kopie van de schema's in de buurt van het hoofdverdeelbord te bewaren.	RDE2
De schema's van de elektrische installatie zijn op het tijdstip van de inspectie aanwezig en werden ter plaatse gecontroleerd. Deze moeten opnieuw worden getoond bij de volgende (her)inspectie.	RDE3
Deze controle is beperkt tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie. Tenzij anders vermeld, maken de toestellen en apparaten aangesloten op de vaste installatie geen deel uit van de controle.	RDE4
Deze inspectie is enkel beperkt tot de delen van de elektrische installatie die op de overeenkomstige (en ondertekende) delen van de schema's aangegeven zijn.	RDE5



Besluit van de controle

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het Boek 1 inzake de installaties op laagspanning en op zeer lage spanning.

Indien van toepassing, zijn door Atlas Contrôle afdoende maatregelen getroffen om te waarborgen dat de ingangsklemmen van het differentiële

het (de) éénregelige schema('s) en de positietekening(en) door Atlas Contrôle opnieuw zijn gecontroleerd.

De volgende inspectie moet uiterlijk op datum van controle + 25 jaar worden uitgevoerd.

De door Atlas Contrôle uitgevoerde inspectie had betrekking op de zichtbare delen van de installatie die normaal toegankelijk zijn.

De Agent-bezoeker

Husseyin Ciger

Plichten van de eigenaar, beheerder of huurder van de installatie


De verplichting om het verslag te bewaren in het dossier van de elektrische installatie.

De verplichting om alle wijzigingen aan de elektrische installatie op te nemen in het dossier.


De verplichting om de toezichthoudende ambtenaar van de Federale Overheidsdienst Energie onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeval met personen dat rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door de aanwezigheid van elektrische installaties.



Bijlagen

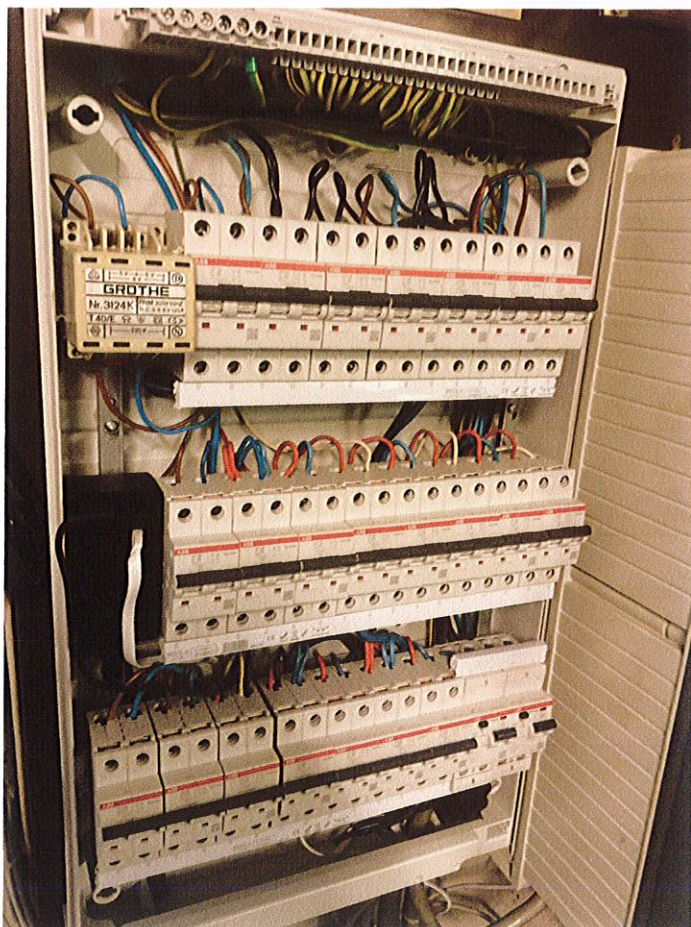

Bord 1

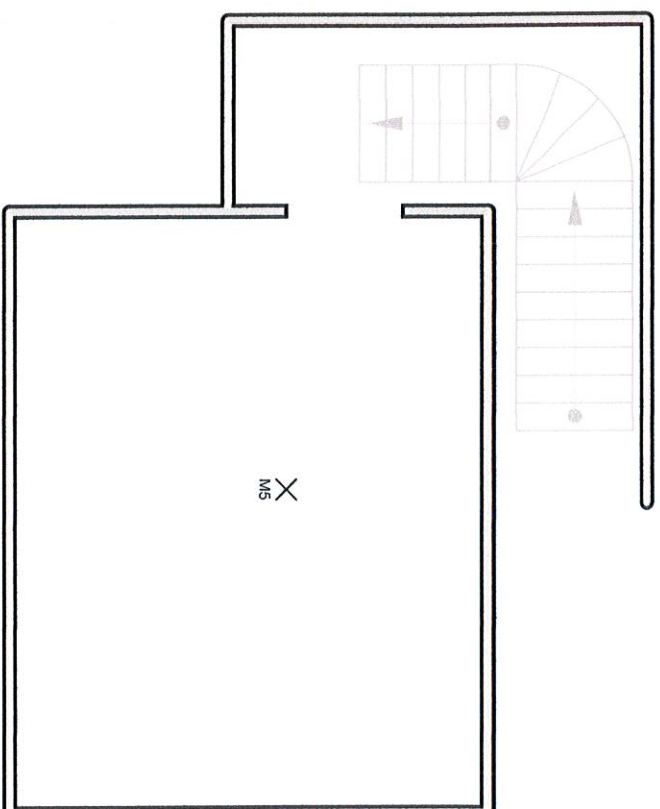


Husseyin Ciger


0217 36 64 04

Atasatir@atasatir.com.tr

Atasatir@atasatir.com.tr


Atasatir@atasatir.com.tr

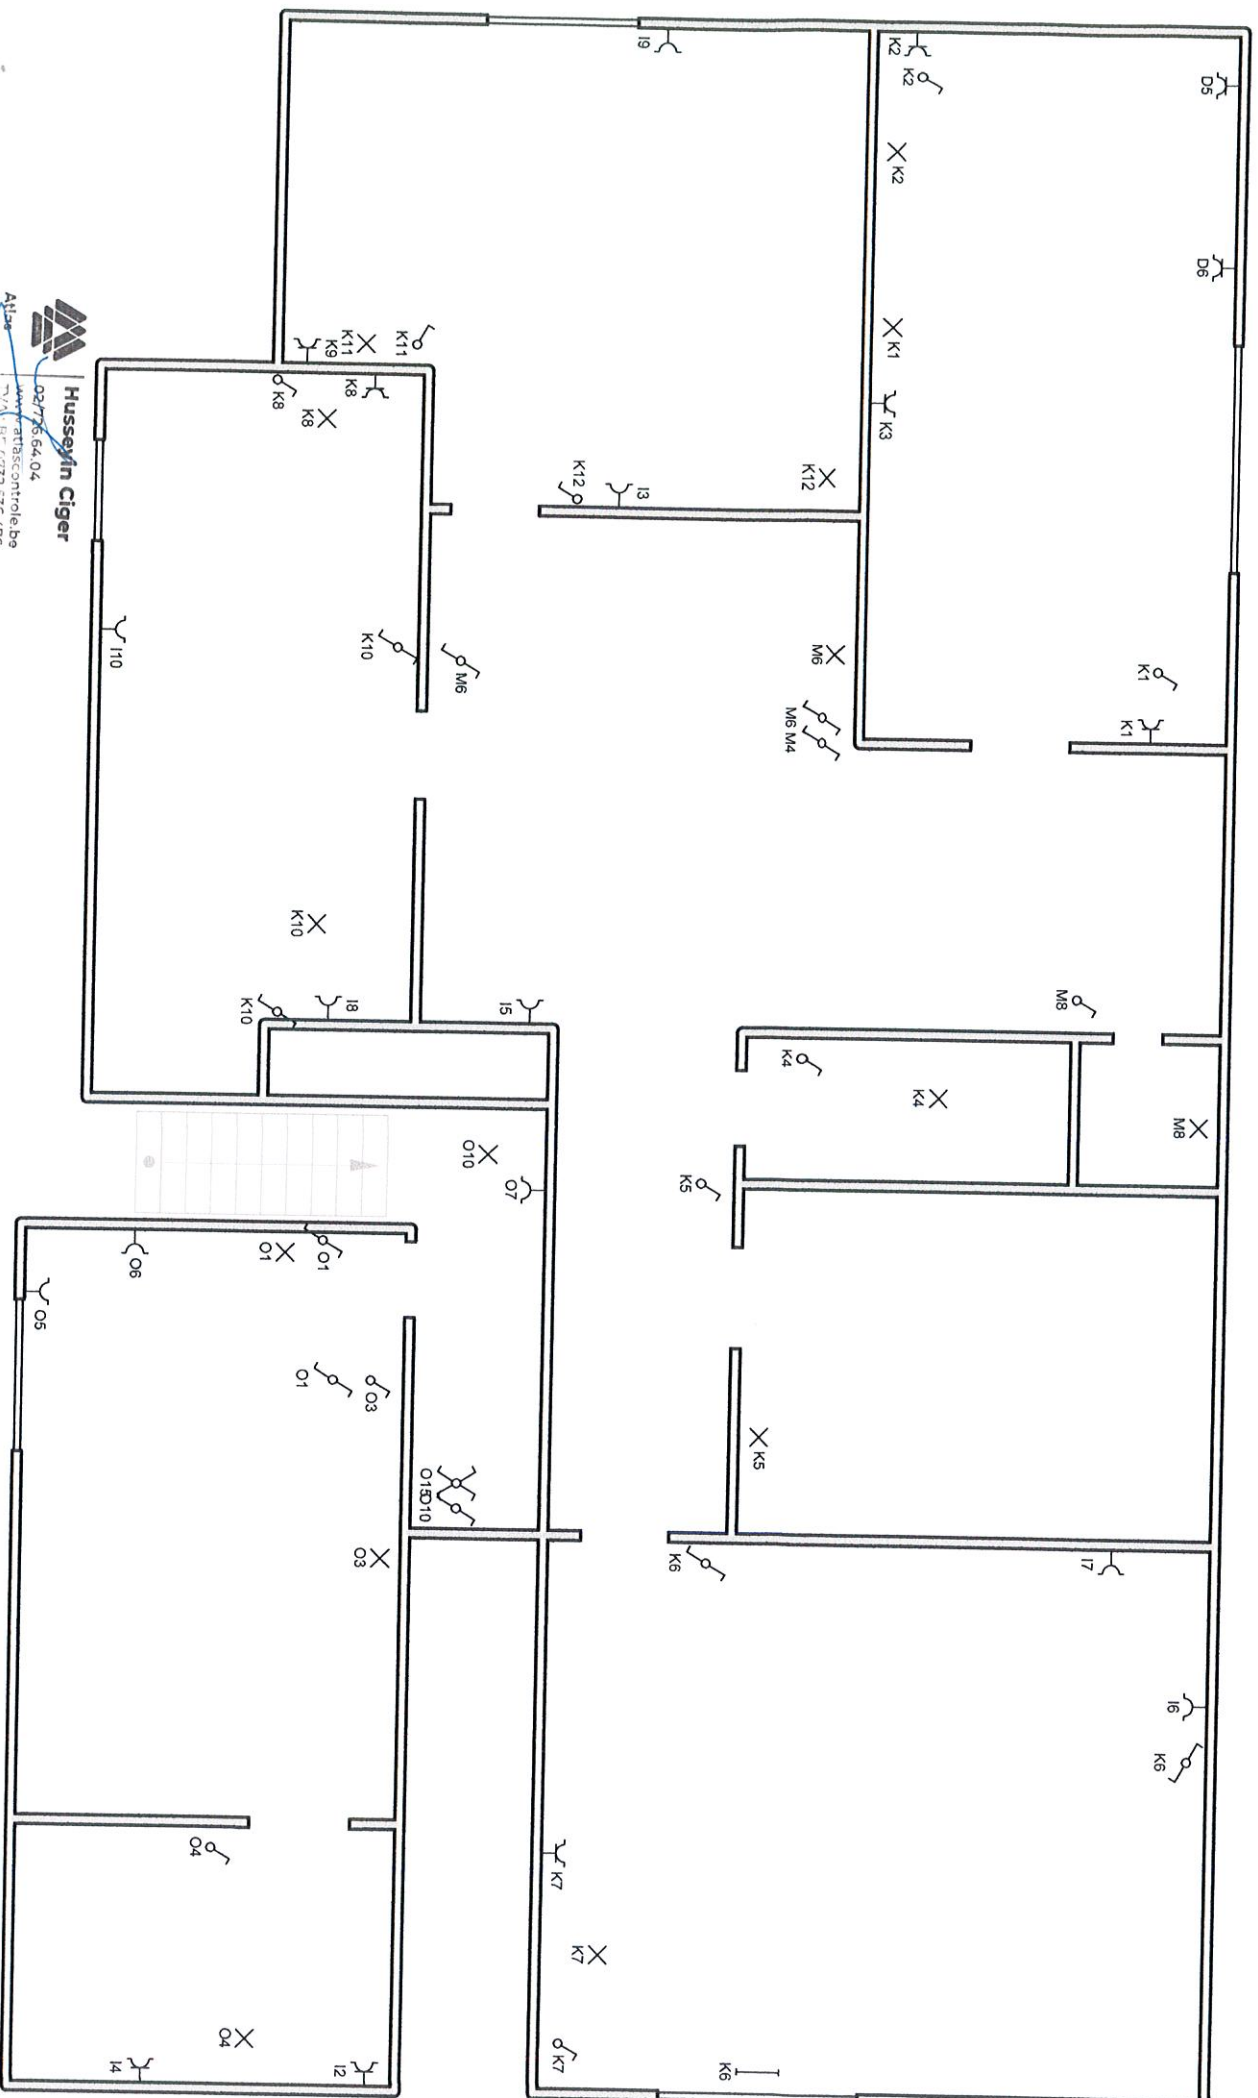

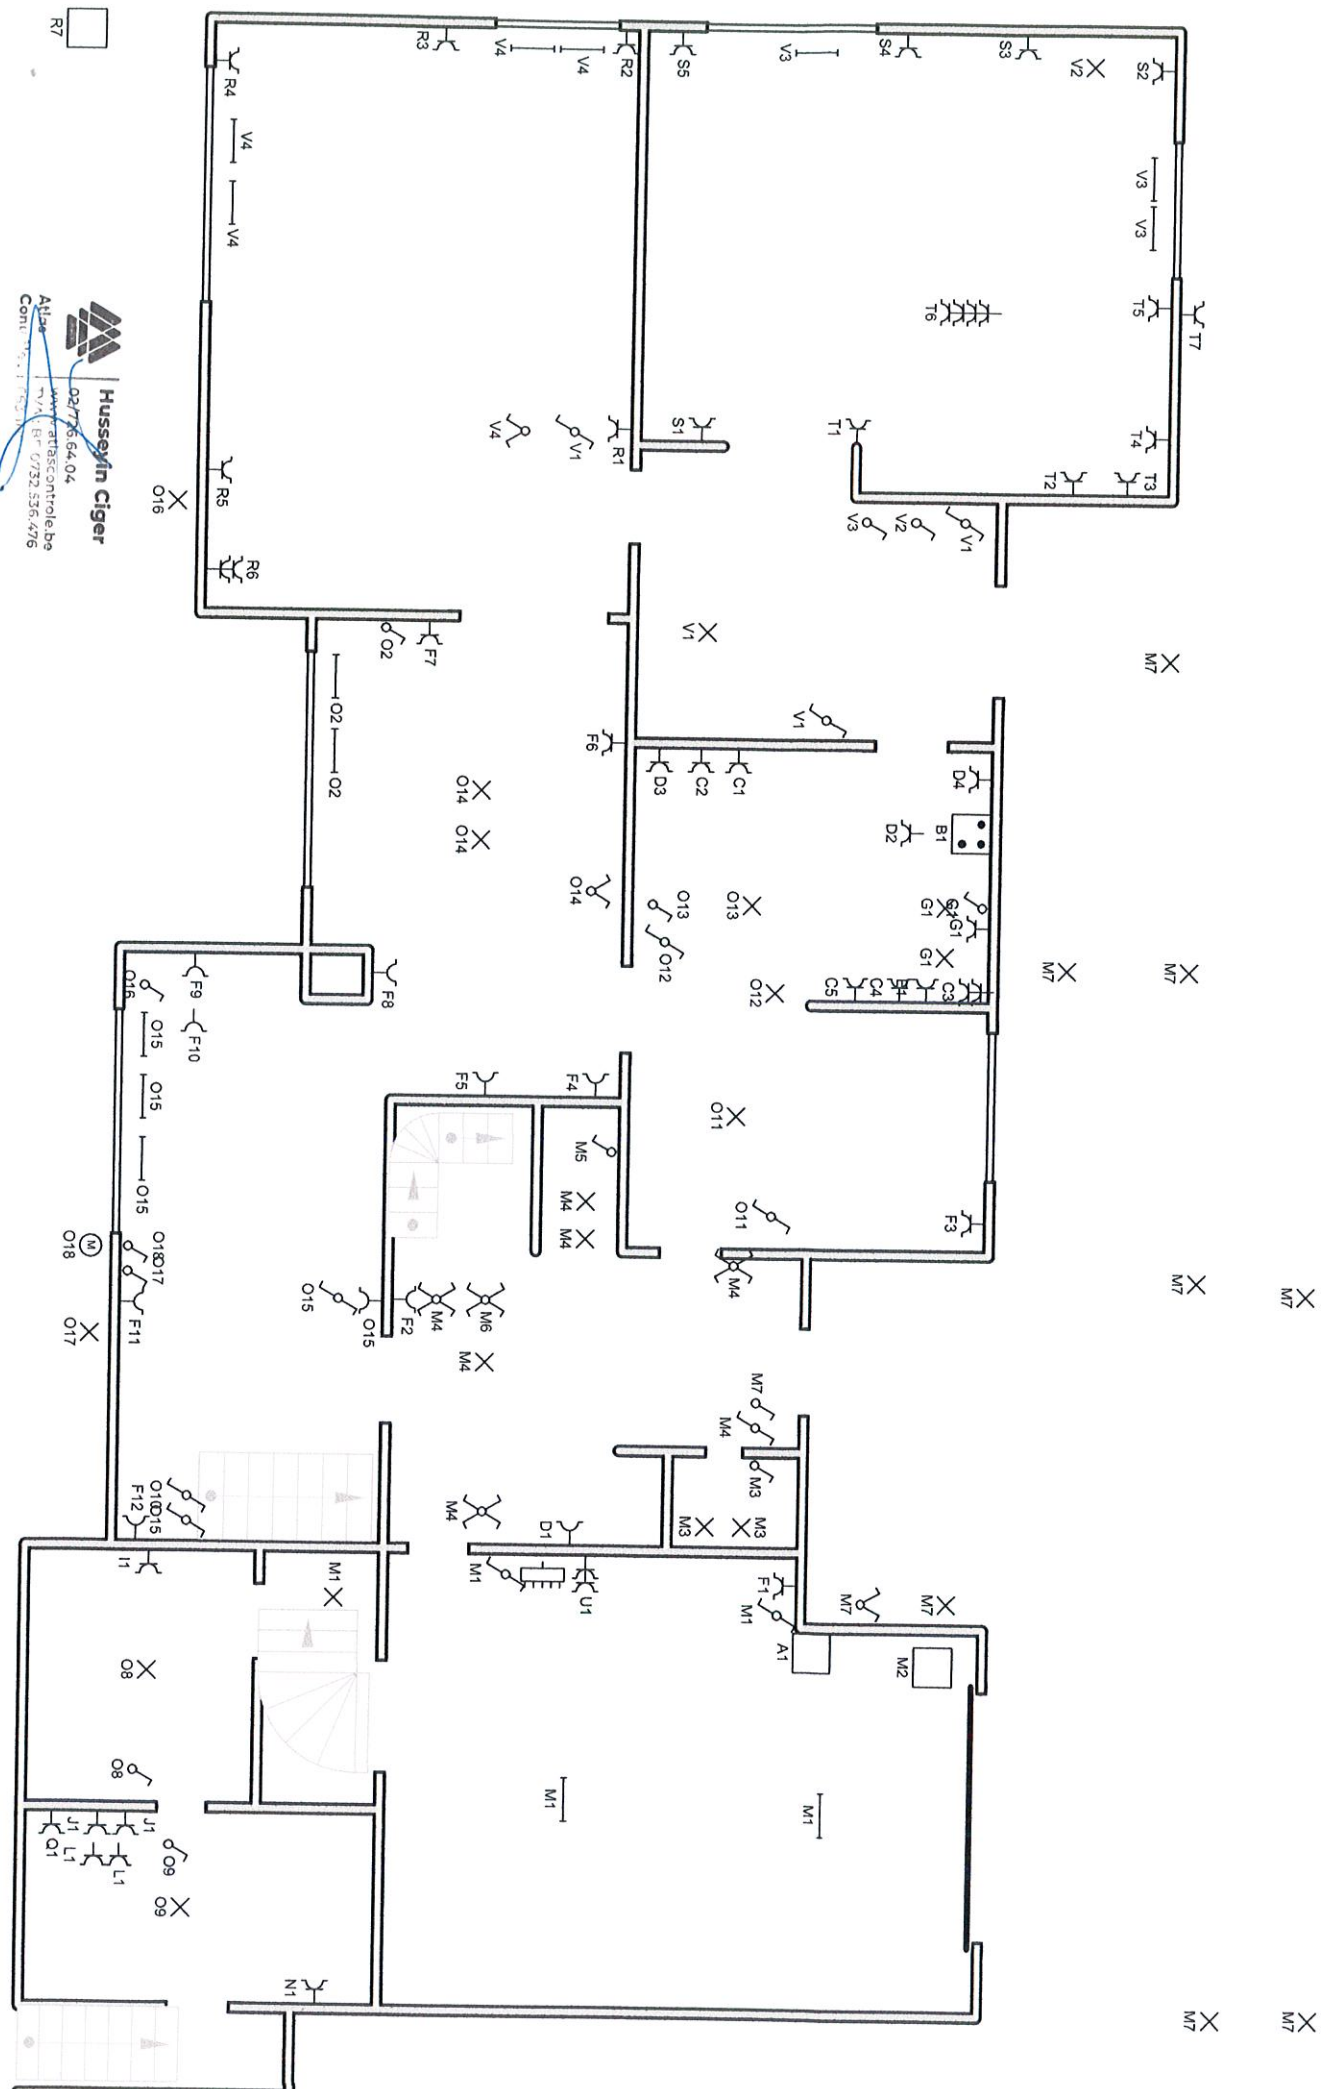

R7

**Huseyin Ciger**
0277664.04
www.atlascontrol.be
Atlas
Controle en
Beveiliging

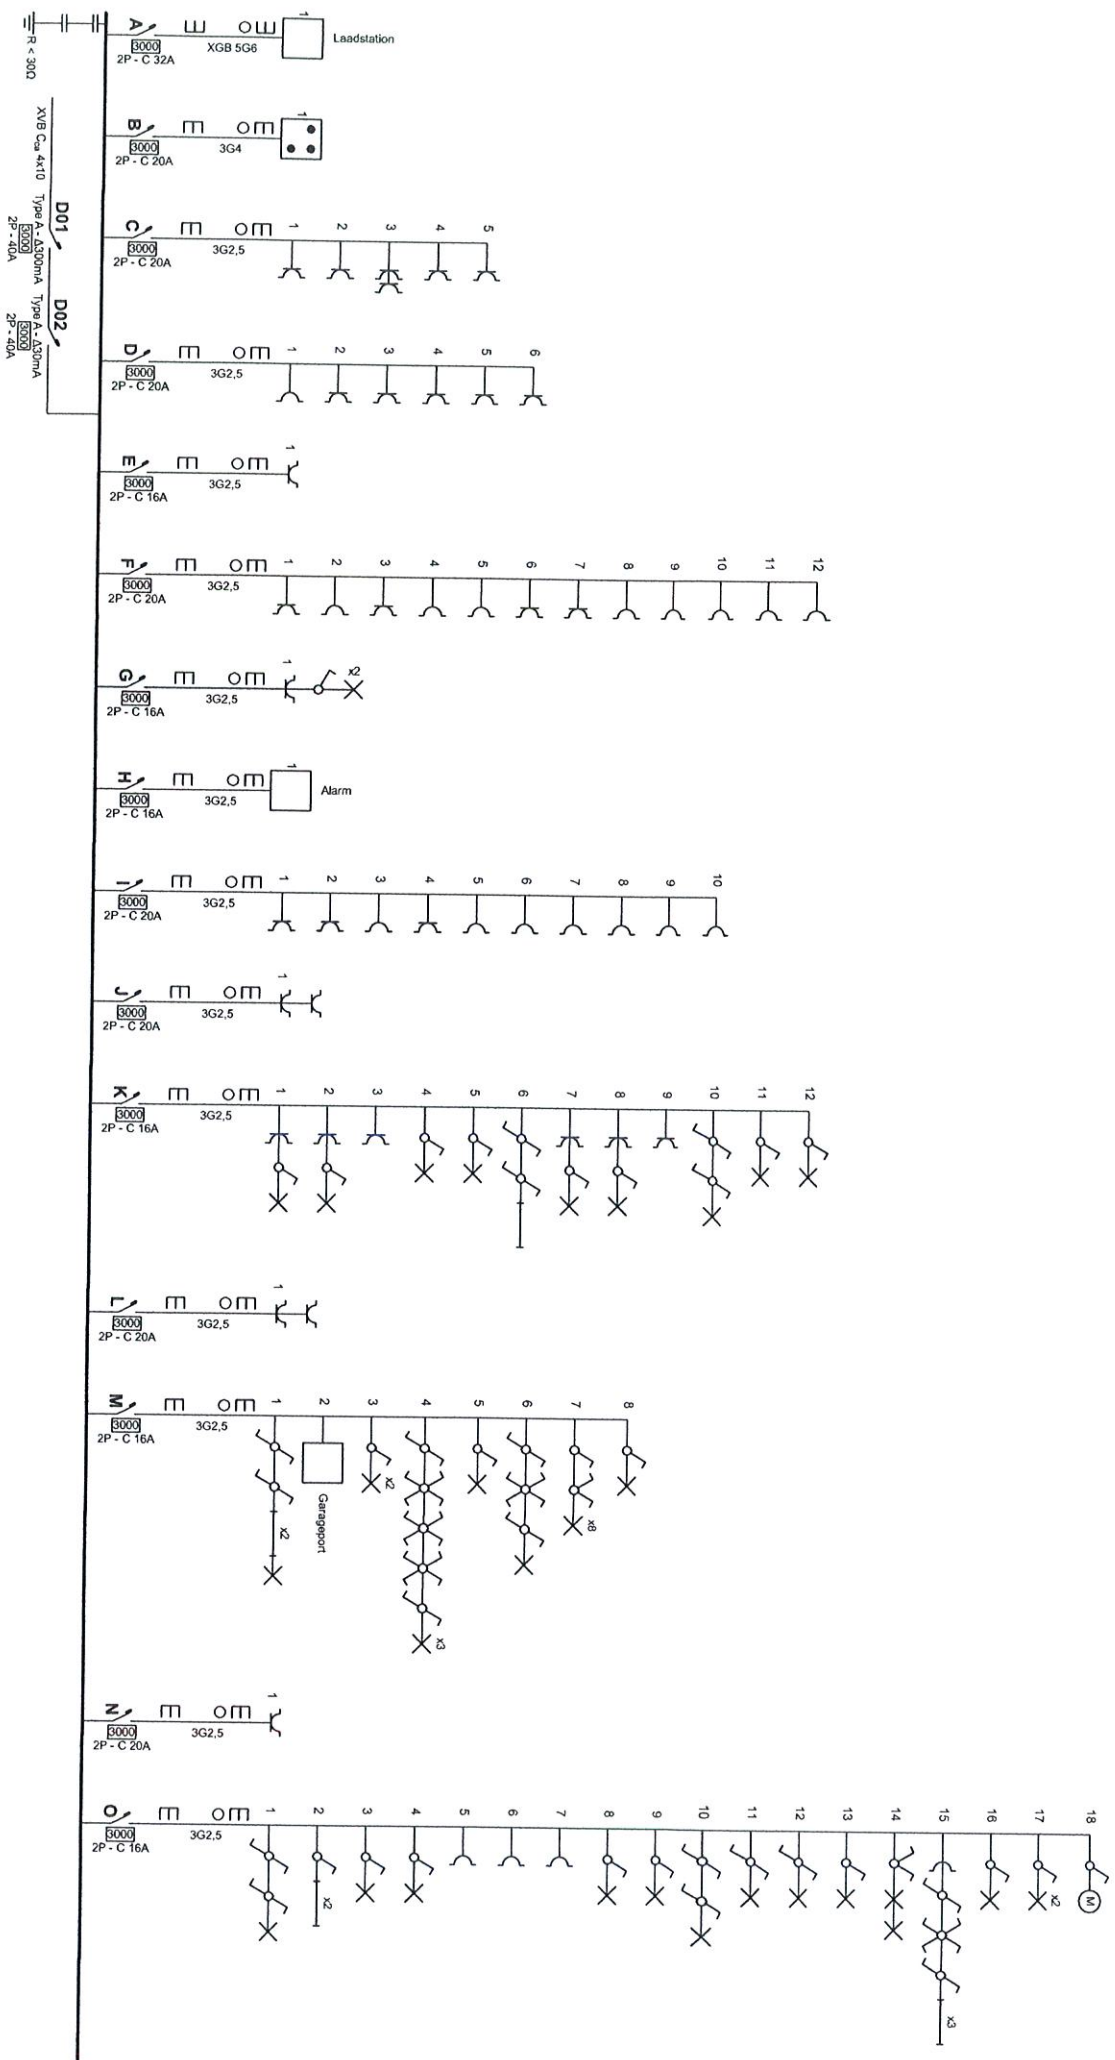

Plaats van de elektrische installatie

Installateur

 **Husseyin Ciger**

02/776.64.04
www.atlascontrol.be


TEL: 0732 536 476

p. 1/5
Eendraadschema

230V ~ 50HZ

Eikenlaan 19
9100 Sint-Niklaas
EAN 541448820064868408

AC-Group bvba
Karmelietenstraat 77
2600 Berchem
GSM: 0484 59 01 13
e-mail: ac-electro@skynet.be
BTW BE 0809.544.479

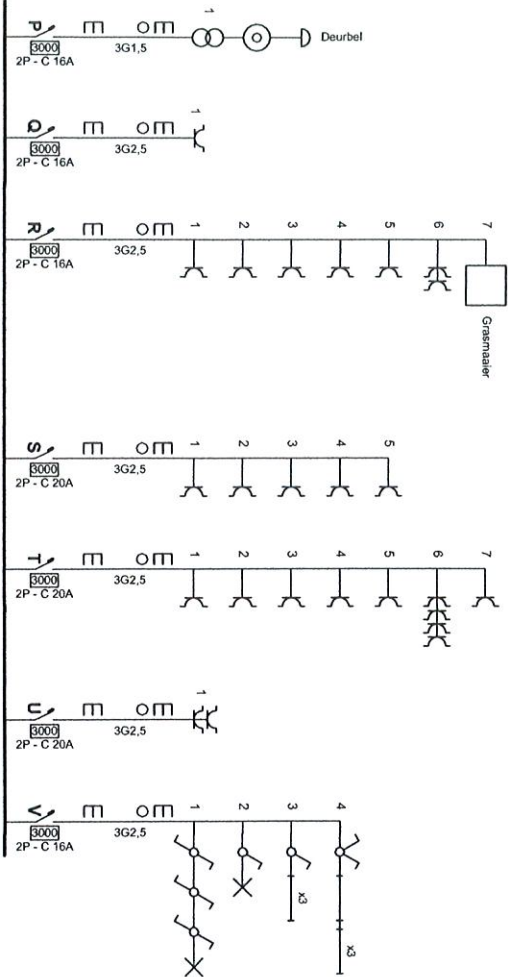

Hussey'n Cijger
 02776.64.04
 WATASCONTROLE.BE
 N.V. C. BT 6732 536.476
 Contu 7.1.1 750

Plaats van de elektrische installatie

Eikenlaan 19
 9100 Sint-Niklaas
 EAN 541448820064868408

Installateur

AC-Group bvba
 Karmelietenstraat 77
 2600 Berchem
 GSM: 0484 59 01 13
 e-mail: ac-electro@skynet.be
 BTW BE 0809.544.479

p. 2/5
Eendraadschema

230V ~ 50Hz

