

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

Datum van verslag:

Datum van onderzoek:

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier:

Ref.:

Teller nr.:

Index:

ADRES INSTALLATIE:

EIGENAAR:

Adres:

OPDRACHTGEVER:

Adres:

INSTALLATEUR:

Adres:

BTW OF IK:

Aard van het onderzoek: ☒ gelijkvormigheidsonderzoek ☐ controlebezoek volgens:☒ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie:

Omschrijving aansluiting: ☐ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☐ PennenVoedingskabel hoofdbord: ☒ X ☐ mm²Bescherming van de aansluiting: ☐ AAansluiting: Spanning: ☒ 230 ☐ V

Alg. schakelaar: type:

Elektrische installatie: ☐ V66r ☐ Na ☐ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☐ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN ☐ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art.

Aantal borden:

Aantal eindstroombanen:

RA: ☒ 0.58 OhmRI tot ☒ 137 Mohm**BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE:** zie situatieplan (s) en ééndraadschema (s) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).

Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's:

Besluit:

A.

B.

C.

De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 10-10-2003 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.


De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR

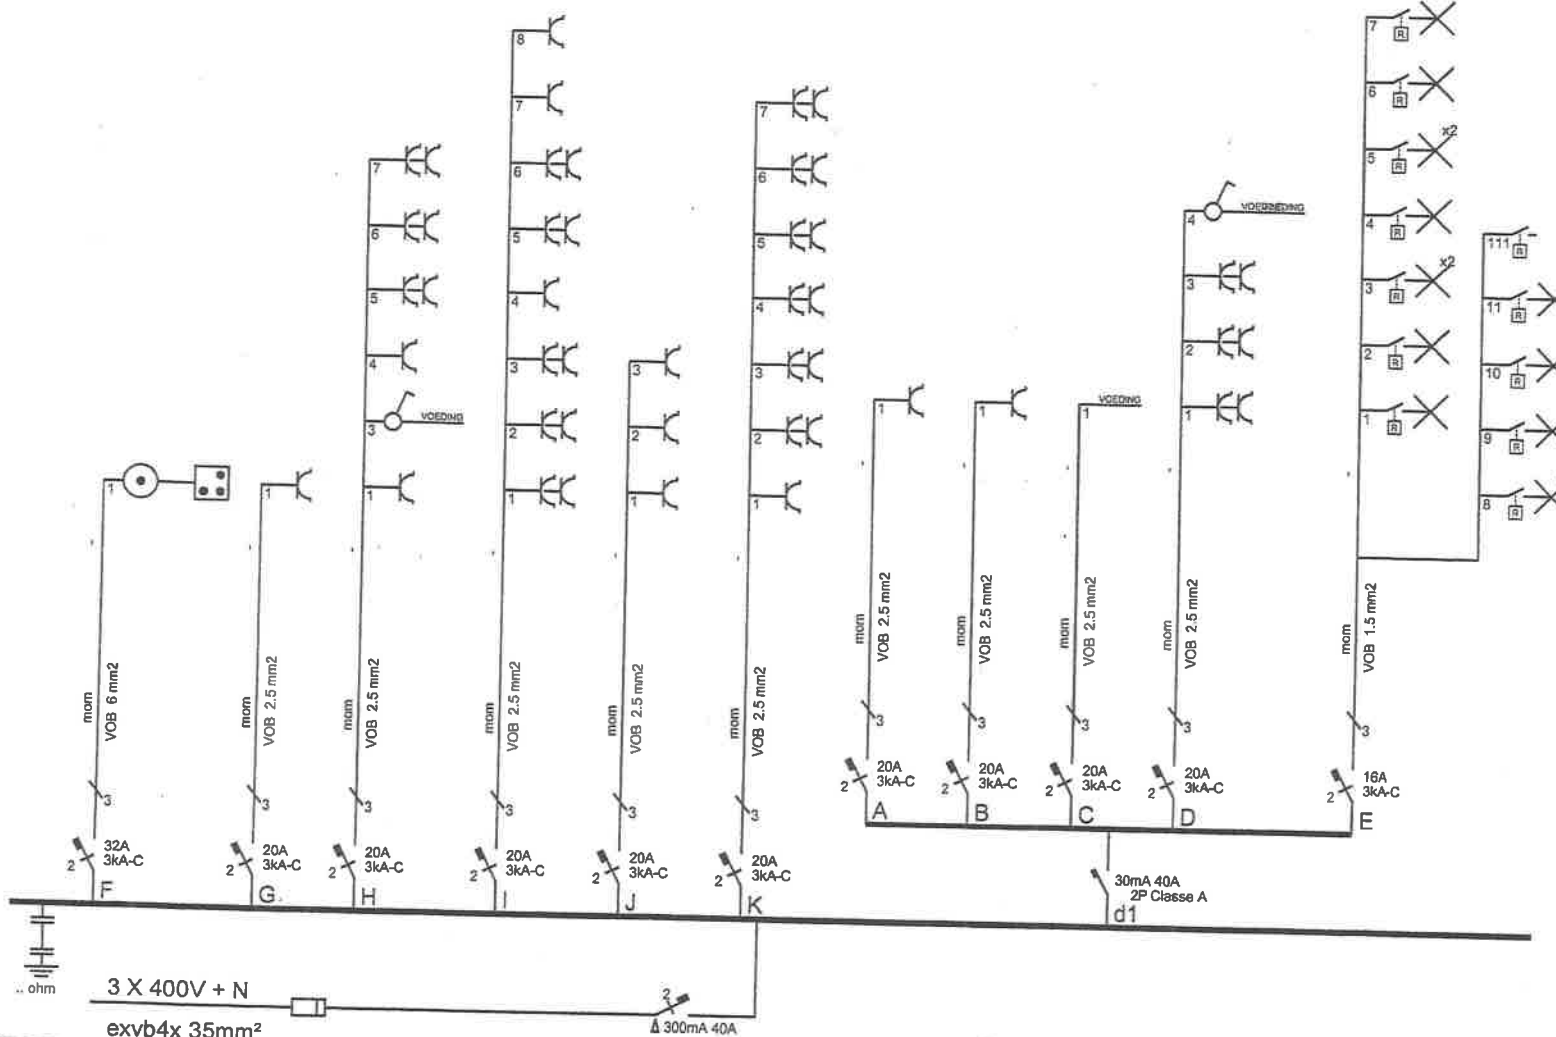

B.T.V.Z.W.
 Afgev. erkend organisatie
 Kenny Schaubroeck
 10 Maalderij Blok "G"
 Derbystraat 345
 9051 Gent (Sint-Denis-Westrem)
 Tel. 09/242 99 88 - Fax 09/242 88 42

Libeer - Tersago
 G Van Dammeplein 10 c 2.6
 Temse

Verantw. uitvoering
 30/ 10 / 2008

ELECTRO DE LEEUW
03/711.27.26

10-12-08

