AIB-VINÇOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING - EXTERNE DIENST VOOR TECHNISCHE CONTROLES OP DE WERKPLAATS
Maatschappelijke zetel: Diamant Building, A. Reyerslaan, 80, 1030 Brussel
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☒ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi. ☐
☐ 1

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:
Naam, Voornaam: Elektholder
BTW nr: 462 930 110
of identiteitskaartnr:
Stroomleverancier: Electrabel.

Meter nr: stand:
Wijze van meting: ☐ dag - ☒ tweevoudig - ☐ nachttarief -

VERSLAG nr: P 02305 1992 / 15
Lid nr:
Installatie: Naam: App. 12
Adres: Kroonprinsenstraat
9120 Sint-Niklaas.
Datum onderzoek: 2/12/04
Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Naam, Voornaam: Willemen
Adres: Boerenkrijgstraat 17
Aanvrager: 2800 Mechelen

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijk
Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☒ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐
Installatie ontworpen voor een spanning van 230/400 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type: Aut.
Omschrijving aansluiting: 09/09 Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 50 m
Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 12
Type aardelektrode: Lus Spreidingsweerstand: 1 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohm

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATI

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van d verslag.

1 Algemene DS 300mA/40A.	
zie Schema's.	

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen.

i.o. netmanagement
22/12/04
Boerenkrijgstraat

De hoofddifferentieel was - werd - ~~(niet)~~ - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 2/12/09 evenals voor de ingebruikname van aanzienlij wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór ..... opnieuw gekeurd worden.


Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om d vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijv van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 3
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening


AIB-VINÇOTTE BELGIUM
Wim De Bruyne
Inspecteur
2305

15 001 0 2 15

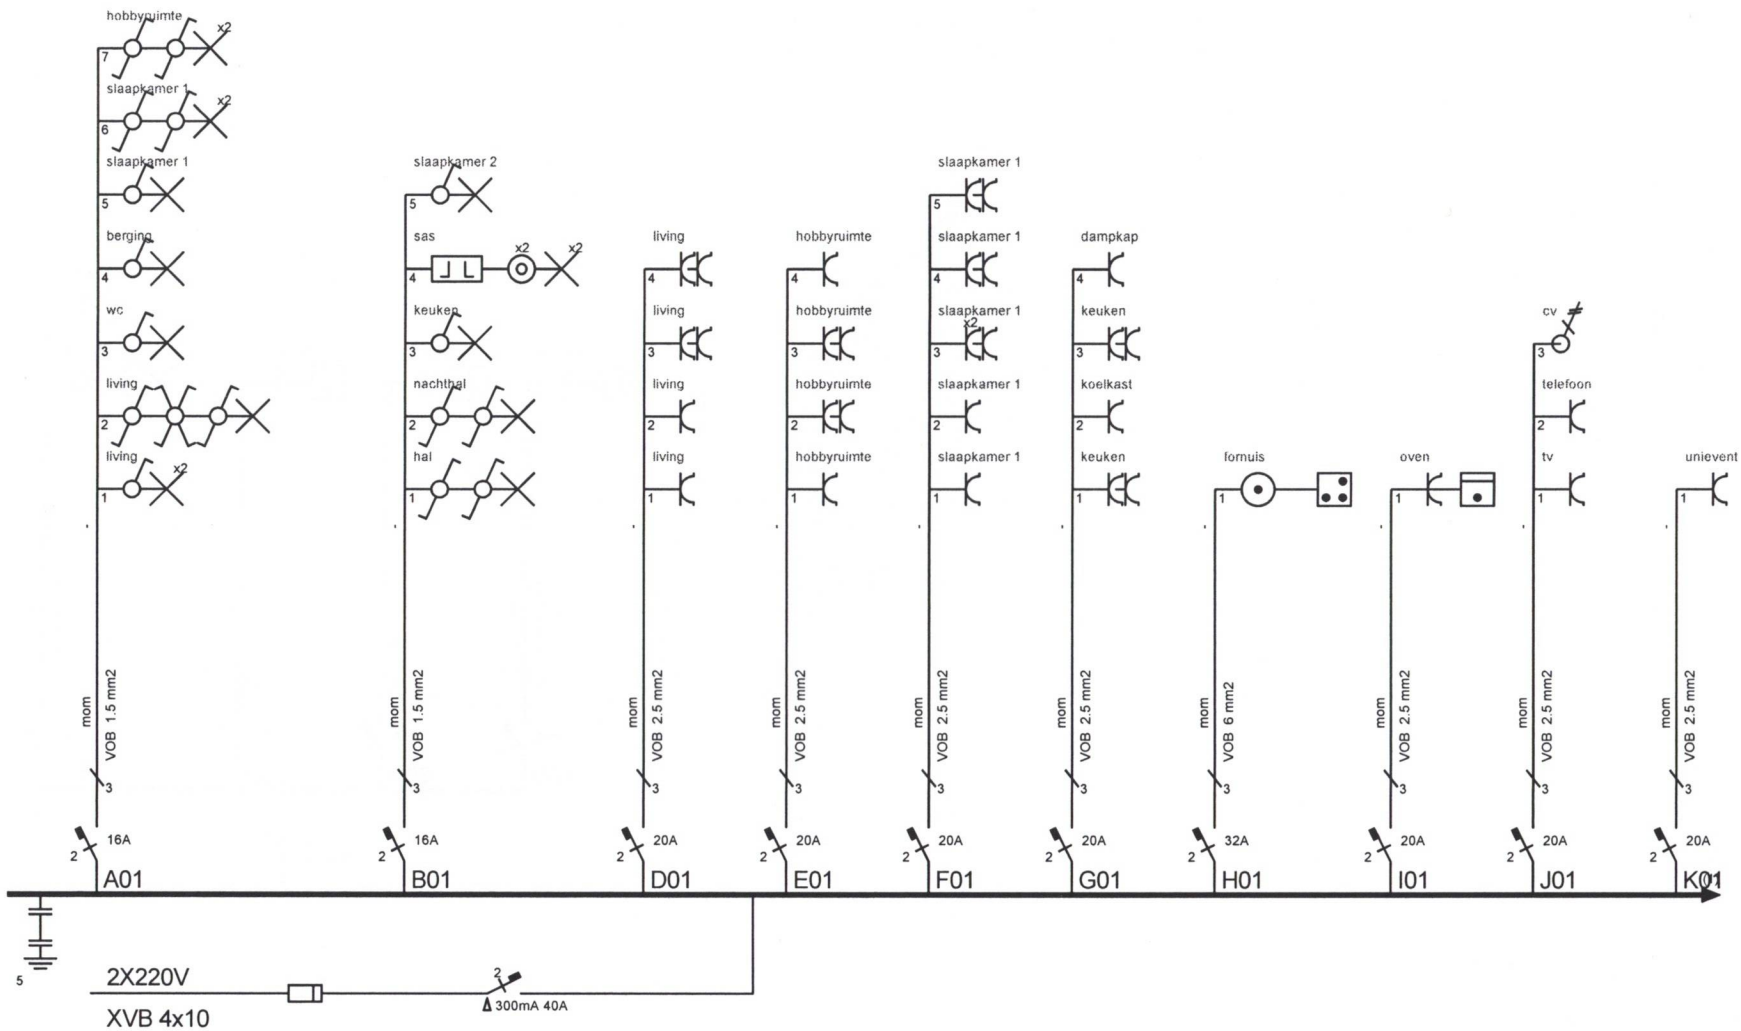

Afgev. erkend organisme 2.. 12.. / 2004 AIB Vinçotte - Wim Debruyne - Inspecteur 2305	Kroonmolen D2 Kroonmolenstraat Sint Niklaas	Verantw. uitvoering .. / .. / 2004

ELECTROLYSE
Ieperstraat 412 - 8930 - Menen
tel:+32 56 518822 fax: +32 56 519999
info@electrolyse.be - http:www.electrolyse.be

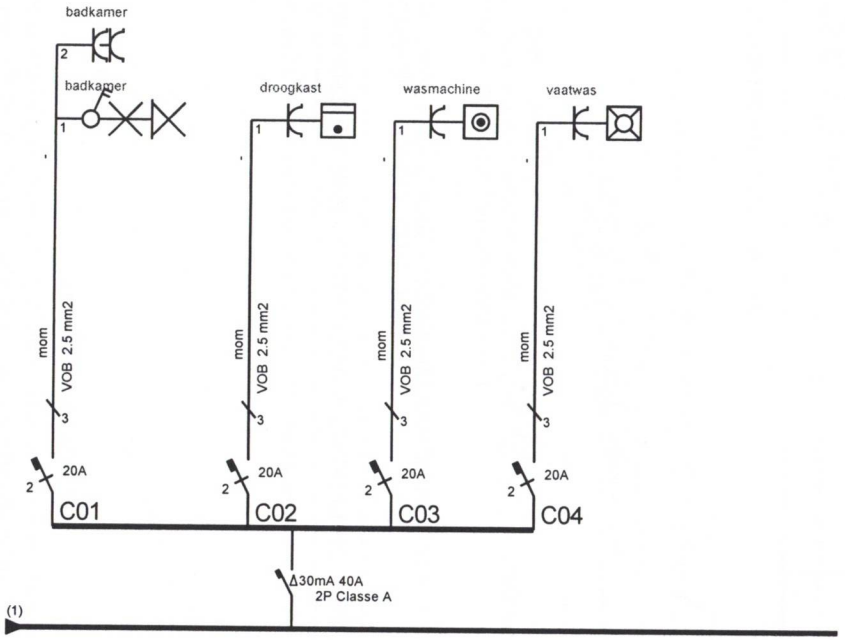

Afgev. erkend organisme 2.. / 12 / 2004 AIB Vinçotte - Wim Debruyne - Inspecteur 2305	Kroonmolen D2 Kroonmolenstraat Sint Niklaas	Verantw. uitvoering .. / .. / 2004	ELECTROLYSE Ieperstraat 412 - 8930 - Menen tel:+32 56 518822 fax: +32 56 519999 info@electrolyse.be - http:www.electrolyse.be